

О Т Р А С Л Е В Н Е С Т А Н Д А Р Т Ы

РУЧНЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ ПРИВОДЫ К АРМАТУРЕ ТРУБОПРОВОДОВ
И КЛАПАНАМ ПЫЛЕГАЗОВОЗДУХОПРОВОДОВ

Типы и основные размеры

ОСТ 34-42-592 -83 + ОСТ 34-42-607 -83

Издание официальное

Приложение к И С. N 147К 124-5 1985г. -1-


РУЧНЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ ПРИВОДЫ К АРМАТУРЕ ТРУБОПРОВОДОВ
И КЛАПАНОВ ПЕЛЕГАЗОВОЗДУХОПРОВОДОВ

Типы и основные размеры

ОСТ 34-42- 592-83 ÷ ОСТ 34-42- 607-83

ПТИ "Энергомонтажпроект"

Главный инженер

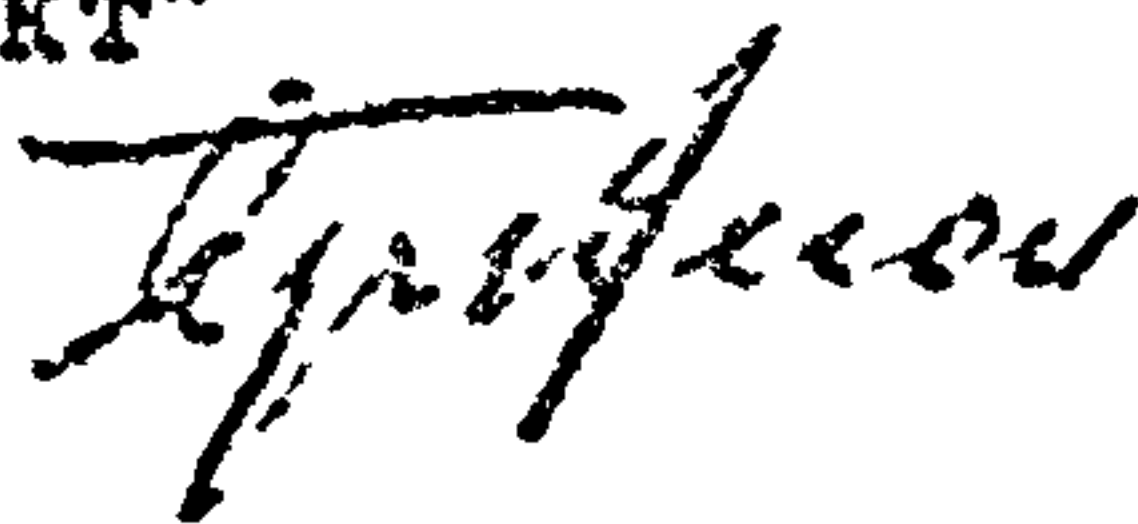

Д.С. Березной


Ленинградский филиал ПТИ "Энергомонтажпроект"

Главный инженер



А.М. Шагин

Заведующий отделом

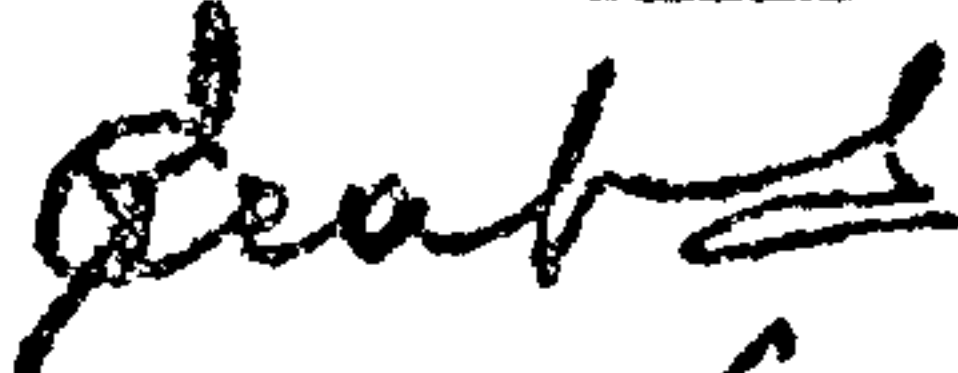


В.И. Есареv

Нормоконтроль




Г.А. Галоева

Руководитель разработки

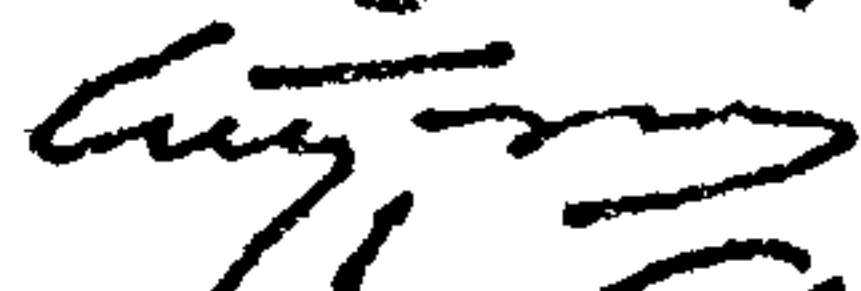

О.В. Стрельников

Исполнители: Руководитель бригады

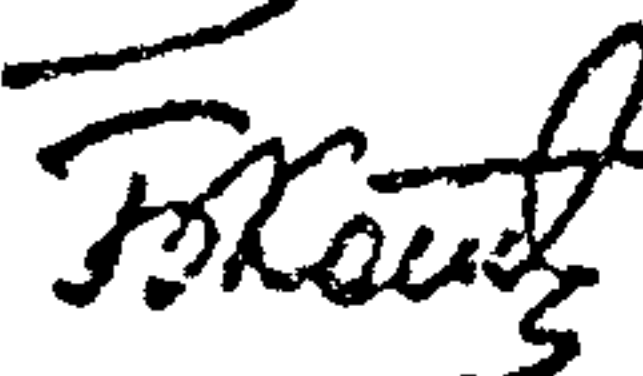


Б.Д. Копылов

Ст. инженер




Т.В. Мерзон

Инженер

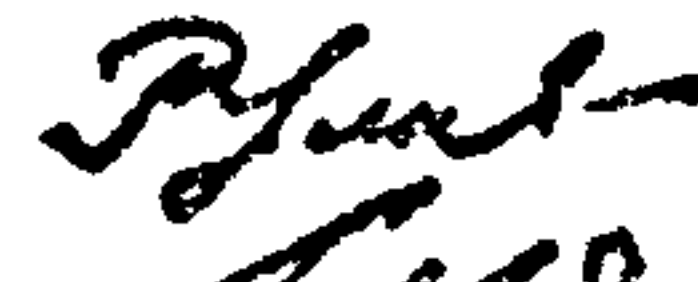

Л.И. Румянцева

Инженер

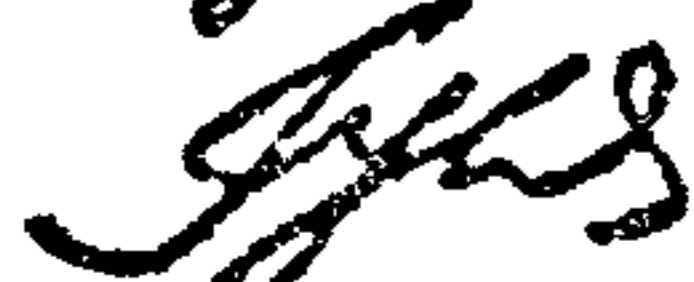


М.А. Гусева

Ст. техник



В.Д. Андреева

Ст. техник

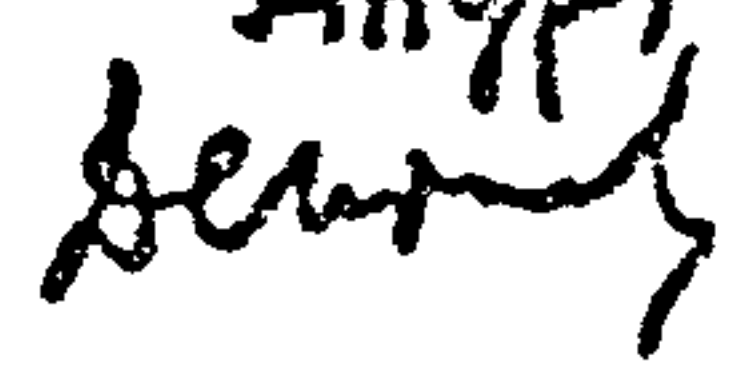


Н.Д. Дегтярева

СОГЛАСОВАНО:

Главное производственно-техническое
управление по строительству

Министерство СССР

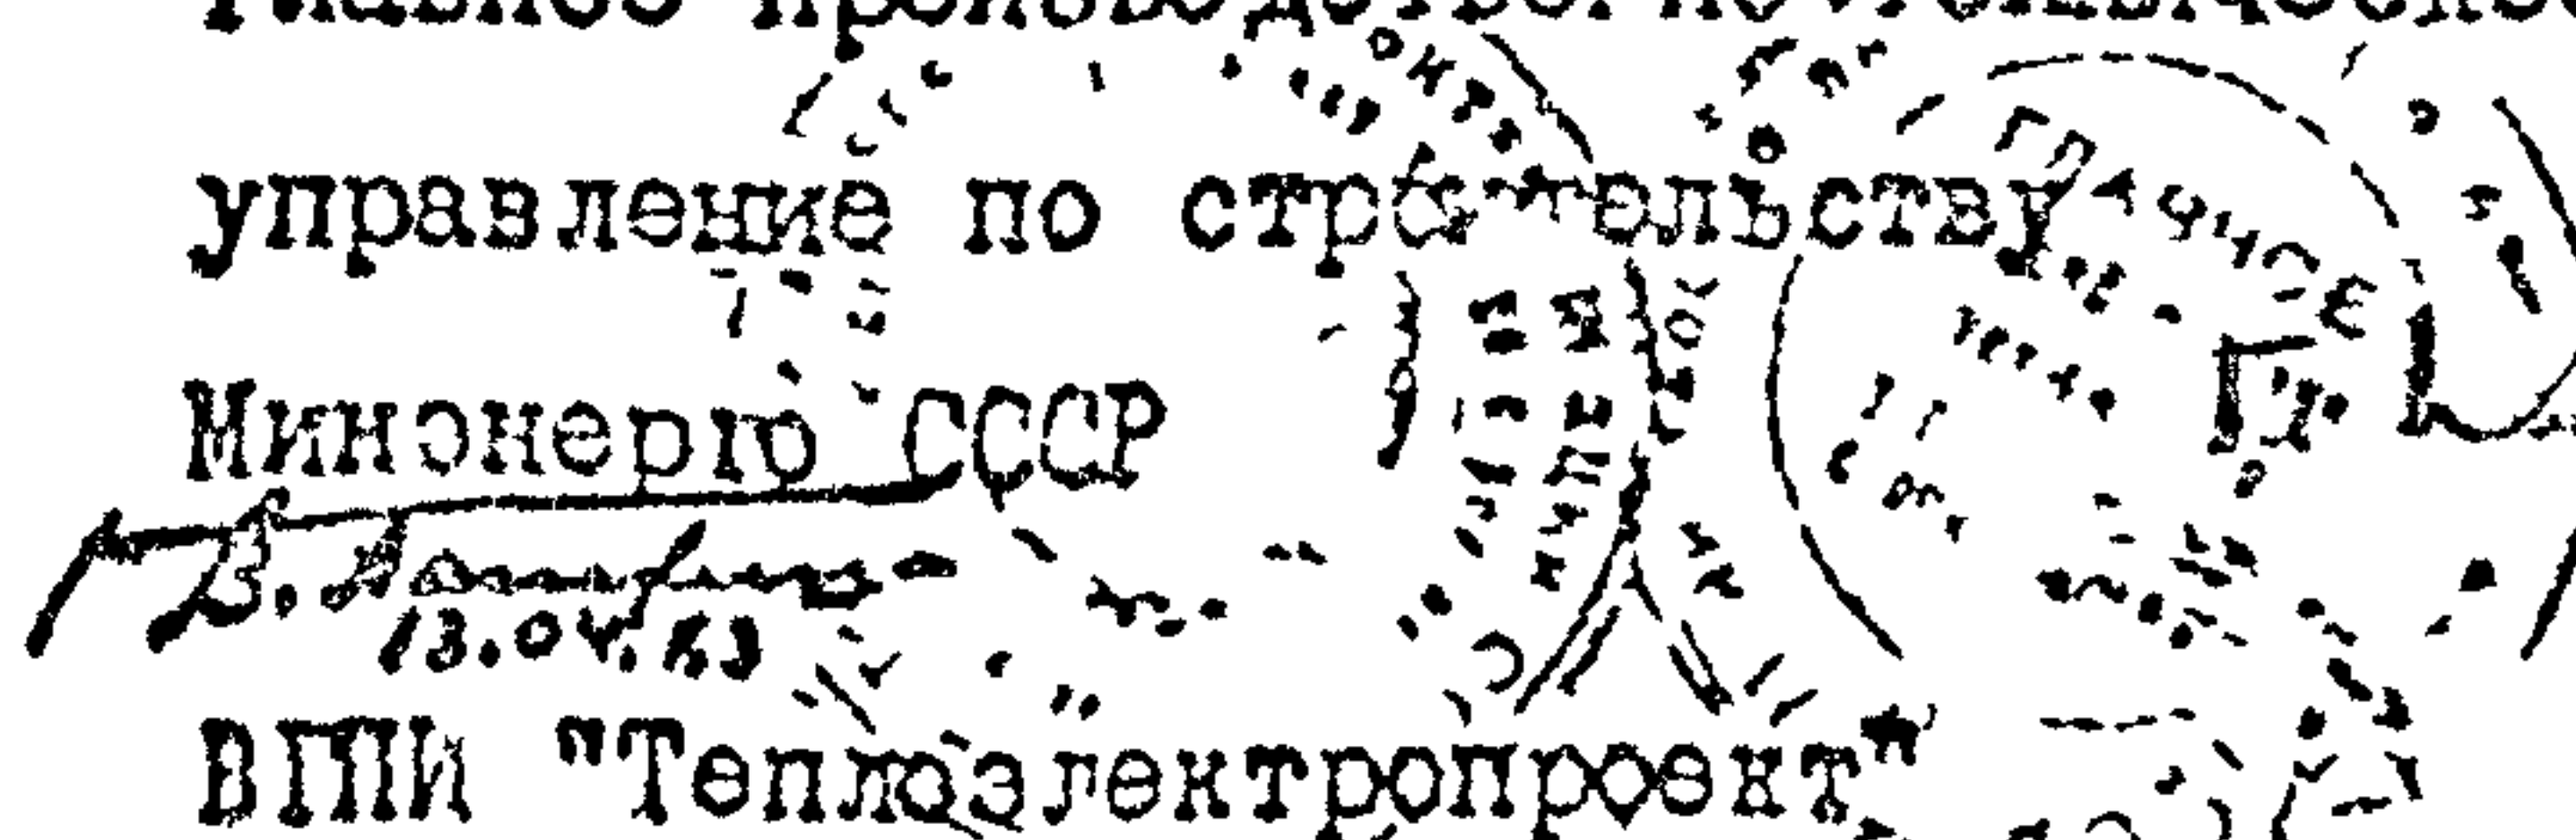
13.04.83

ВПИ "Теплоэлектропроект"

В.Г. Чумаченко

Главный инженер

В.Н. Охотин

ВО Союзэнергомонтаж

Главный инженер

В.А. Федоров

О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т

Дистанционные приводы и арматура
трубопроводов и клапанам
пнлегазовоздухопроводов

ОСТ

34-42- 607-83

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКП 31 1316

Взамен МВН 709-63

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР
от 06.04.84 Р 123 срок действия установлен

с 1 июня 1984 г.до 1 июня 1989 г.

Несоблюдению стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на технические требования отраслевого стандарта "Дистанционные приводы и арматура трубопроводов и клапанам пнлегазовоздухопроводов".

2. Крутящие моменты даны при распрямленной шарнирной муфте, при отклонении муфты от 0° до 30° крутящие моменты могут изменяться в пределах 0,88±0,99.

3. После установки колонки или консоли и соединении их с арматурой или клапаном пнлегазовоздухопроводов при открытом положении запорного органа против отверстия стрелки указателя нанести риску с буквой "О", а при закрытом положении - риску с буквой "З".

4. При соединении различных элементов дистанционных приводов длина трубы, которой производится соединение, не должна превышать 5 метров.

5. Сварку производить электродом Э42 ГОСТ 9467-75.

6. Усилия на рукоятках и маховиках при открывании и закрывании арматуры и клапанов не должно превышать 200 Н.

7. Детали и элементы, изготавливаемые методом литья, изготавливаются из чугуна СЧ 15-32 по ГОСТ 1412-70.

8. Класс точности литья III по ГОСТ 1855-55.

9. Формовочные уклоны по ГОСТ 3212-80, неуказанные радиусы литейных скруглений 3 мм.

10. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий по Н14, валов по h 14, остальных $\pm \frac{IT14}{2}$.

11. Остальные технические требования - ТУ 34-42-5316-80.

12. Технические требования распространяются на
ОСТ 34-42-592 -83 ÷ ОСТ 34-42-606 -83.

13. Для заказа приводов необходимо указать номер ОСТа
и крутящий момент.

СОДЕРЖАНИЕ

Обозначение стандарта	Наименование стандарта	Стр.
ОСТ 34-42-592-83	Колонки группового привода	3
ОСТ 34-42-593-83	Колонки приводные	7
ОСТ 34-42-594-83	Консоли приводные	11
ОСТ 34-42-595-83	Муфты шарнирные	14
ОСТ 34-42-596-83	Коробки перемены направления	17
ОСТ 34-42-597-83	Узлы шарнирные	20
ОСТ 34-42-598-83	Компенсаторы	23
ОСТ 34-42-599-83	Приводы рычажные местные	27
ОСТ 34-42-600-83	Приводы дистанционные рычажные	30
ОСТ 34-42-601-83	Приводы дистанционные тросовые	33
ОСТ 34-42-602-83	Приводы червячные местные	36
ОСТ 34-42-603-83	Приводы колонковые	39
ОСТ 34-42-604-83	Переходники с муфтами шарнирными	42
ОСТ 34-42-605-83	Редукторы червячные	45
ОСТ 34-42-606-83	Рекомендуемые схемы компоновок	48
ОСТ 34-42-607-83	Технические требования	67

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
№ ЦК 124-Т

Об ОСТ 34-42-592-83-
ОСТ 34-42-607-83 "Ручные
дистанционные приводы к
арматуре трубопроводов и
клапанам пылегазовоздухо-
проводов. Типы и основные
размеры "

Москва, 1985 г.

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНИИПРОЕКТ

ВСЕСОЮЗНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА
И ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

АТОМТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ КАБИНЕТ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

XIII 10; 3e;
XIV-3

13. сентября 1985г.

№ ЦК 124-

Москва

Об ОСТ 34-42-592-83 + ОСТ 34-42-607-83
"Ручные дистанционные приводы к арматуре трубопроводов и клапанам пылегазовоздухопроводов. Типы и основные размеры".

Ленинградским филиалом института "Энергомонтажпроект" разработаны ОСТ 34-42-592-83 + ОСТ 34-42-607-83 "Ручные дистанционные приводы к арматуре трубопроводов и клапанам пылегазовоздухопроводов. Типы и основные размеры".

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР от 06.04.84 № 123 срок действия установлен с 1 июня 1984 г. до 1 июля 1989 г.

С введением настоящего информационного сообщения аннулируются: и.с. № ЦК 36-т за 1963г. с приложенными чертежами ТЭП типов, прислан. № 9854-т на 94л., II626-т по II630-т; и.с. № ЦК 70-т за 1964г. с приложенным чертежом ТЭП тип. присл. № 10310-т; и.с. № ЦК 29-т за 1965г. с приложенным чертежом ТЭП тип. присл. № 10475-т на 2л.; и.с. № ЦК 19-т за 1966г. с приложенным чертежом ТЭП тип. прислан. № II625-т.

Приложение: ОСТ 34-42-592-83 + ОСТ 34-42-607-83 на 69л.
/рассылается отделениям института/.

Зам. главного инженера института
Начальник ЦК

Руководитель группы

Тауф

С.Г. Трушин

С.Г. Трушин

С.С. Меринов

В.Н. Баюрина

Информационное сообщение подготовила Токарева Е.А.

тел. 287-59-42

Ротапринт МОАТЭПа 1985г

Заказ № 1686

Тема 11

--- 24.12.85