

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ И НЕПОДВИЖНАЯ

С НАПРАВЛЯЮЩИМ ХОМУТОМ

ОСТ 34-10-620-93

Типы и основные размеры

ОКП 31 1311


Дата введения 01.01.94

1. Настоящий стандарт распространяется на опоры скользящие и неподвижные с направляющим хомутом, предназначенные для трубопроводов ТЭС и АЭС с Дн 57 + 520 мм, с параметрами среды $t_{\text{раб}} \leq 80^\circ\text{C}$, $P_y \leq 1,6$ МПа.


2. Детали и сборочные единицы изготавливаются по рабочим чертежам "Опоры подвижные и неподвижные" Л8-197.000.

3. Типы и основные размеры должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице для скользящих опор - тип 1, для неподвижных - тип 2.

Тип 1

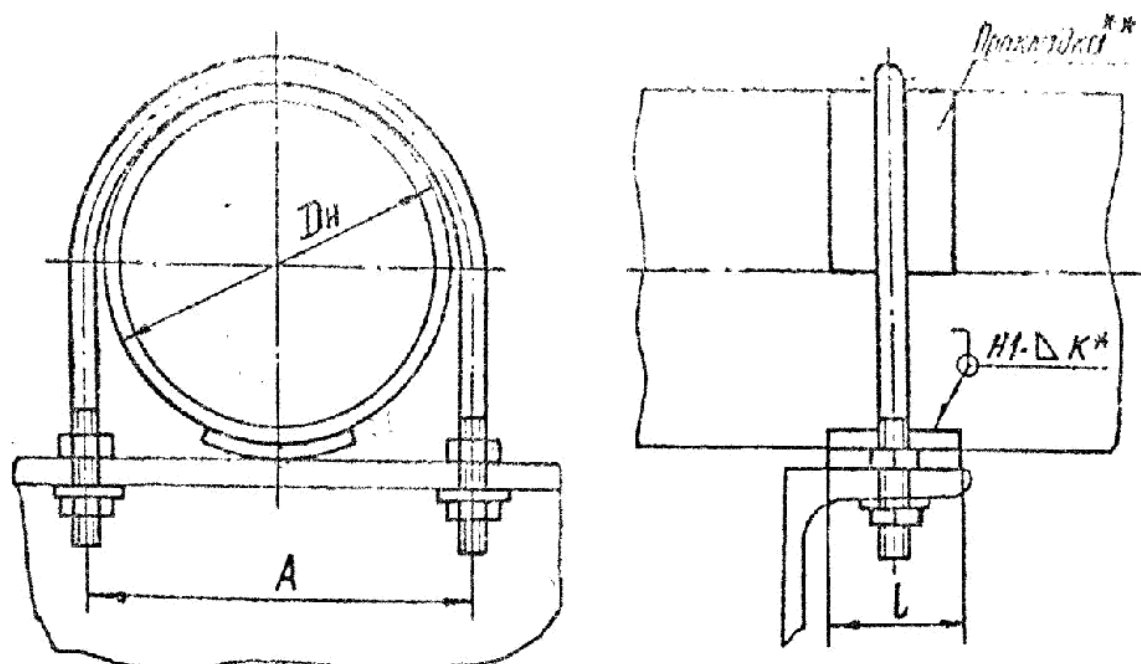

Тип 2

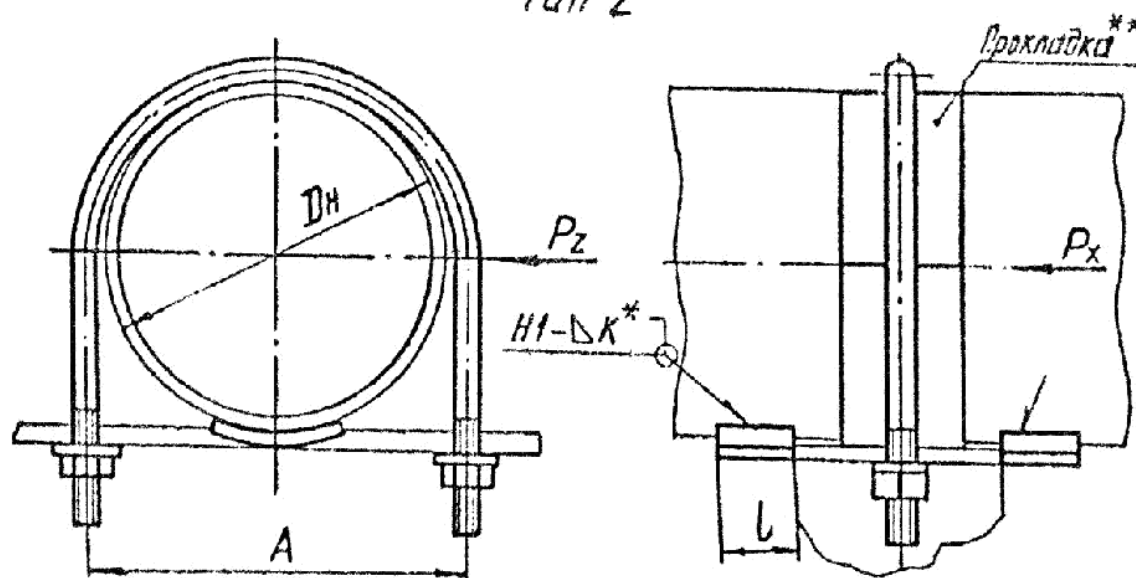

* Размер К - по наименьшей толщине свариваемых деталей.

** Прокладка для опор трубопроводов из коррозионно-стойкой стали.

Размеры в мм

Исполнения опор для трубо- проводов из стали		Тип	Для трубо- проводов Дн	Допускаемые нагрузки, кН (кгс)		А	l	Масса, кг		
				вертикаль- ная	осевая и боковая			Углер.	Корроз.	
					P _x					P _z
углер.	корроз.									
01	02	1	57	1,0 (100)	5 (500)	5 (500)	74	40	0,20	0,30
03	04	2					0,23		0,34	
05	06	1	76				92		0,23	0,35
07	08	2					0,26		0,41	
09	10	1	89				108		0,35	0,49
11	12	2					0,38		0,55	
13	14	1	108	1,5 (150)		128	0,40		0,57	
15	16	2				0,46	0,67			
17	18	1	133	2,5 (250)	10 (1000)	8 (800)	156		0,87	1,07
19	20	2					0,92		1,17	
21	22	1	159				182		1,00	1,24
23	24	2					1,07		1,38	
25	26	1	219	5,0 (500)	20 (2000)	10 (1000)	246	60	2,13	2,54
27	28	2					2,27		2,82	

ОСТ 34-10-620-93 Стр. 3

Продолжение

Размеры в мм

Исполнения опор для трубо- проводов из стали		Тип	Для трубо- проводов Дн	Допускаемые нагрузки, кН (кгс)		А	L	Масса, кг	
				вертикаль- ная	осевая и боковая			Число	Корроз.
углер.	корроз.				P _x	P _z			
29	30	1	M 20 273	7 (700)	20 (2000)	9 (900)	300	60	2,35 2,87
31	32	2							2,50 3,15
33	34	1	325	14 (1400)		7,5 (750)	352	100	3,32 4,22
35	36	2							3,79 5,16
37	38	1	377	20 (2000)		6,5 (650)	406		3,88 4,66
39	40	2							4,13 5,6
41	42	1	426	25 (2500)	30 (3000)	10 (1000)	460	150	6,00 7,06
43	44	2							7,00 9,66
45	46	1	478	30 (3000)		9 (900)	510		6,80 8,2
47	48	2							8,20 11,4
49	50	1	530	40 (4000)		8 (800)	560		7,25 8,55
51	52	2							8,55 12,0

Стр. 10СТ 34-10-670-93

Пример условного обозначения опоры скользящей с направляющим хомутом для трубопроводов $D_n = 133$ мм, тип I:

Опора I33У-I7 ОСТ 34-10-620 для трубопровода из углеродистой стали.

Опора I33К-I8 ОСТ 34-10-620 для трубопровода из коррозионностойкой стали.

То же для опоры неподвижной, тип 2:

Опора I33К-20 ОСТ 34-10-620

4. Технические требования по сварке и материалу по ОСТ 34-10-723.

5. Привязка исполнений опор по ОСТ к соответствующим исполнениям по рабочим чертежам (Л8-197.000) осуществляется согласно Приложения 3, листы 8 и 9.

Детали и сборочные единицы опор приведены в рабочих чертежах.

6. Остальные технические требования по ТУ 34-42-10380.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

УТВЕРЖДЕН ПРИКАЗОМ Министерства топлива и энергетики
Российской Федерации № 158 от 12 июля 1993 г.

ИСПОЛНИТЕЛИ

В.И.Есареv, В.В.Горбачев, О.В.Стрельников (руководитель темы),
Н.В.Паутов.

ВЗАМЕН ОСТ 34-42-620-84

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на которые дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
ТУ 34-42-10380-83	6
ОСТ 34-10-723-93	4

Длины и массы допустимых пролетов трубопроводов

Характеристика трубопровода	Размеры труб, мм		Наибольший принятый пролет трубопровода, м	Масса* теплоизоляционного слоя с покрытием, кг	Масса трубопровода с изоляцией, кг			
	Dн	S			без воды		заполненного водой	
					1 пог.м	Принятая пролета	1 пог.м	Принятая** пролета
$t \leq 425^{\circ}\text{C}$ $P_{\text{раб}} \leq 2,2 \text{ МПа}$ (22 кгс/см ²)	57	3	3,6	19,2	23,2	86	25	90
	76		4,6	23,5	28,9	133	33	152
	89	3,5	4,9	28,7	36	177	41	201
	108	4	6,3	28,9	39	246	47	296
	133		7,4	27,8	41	303	53	392
	159	5	8,9	26,2	45	400	62	552
	219	7	11,8	32,6	69	820	102	1200
	273	8	50,5	103	1235	155	1850	
	325		65,2	128	1535	200	2400	
	377	9	59,0	140	1680	242	2900	
426	61,4		154	1850	285	3420		
$t \leq 415^{\circ}\text{C}$ $P_{\text{раб}} \leq 2,1 \text{ МПа}$ (21 кгс/см ²)	530	8	84,1	187	2245	394	4730	
	720	11	106,7	299	3590	681	8170	
	820		118,4	338	4055	838	10000	
	530	8	64,5	168	2010	375	4500	
	630	12	96,0	279	3350	567	6800	
$t \leq 350^{\circ}\text{C}$ $P_{\text{у}} \leq 2,5 \text{ МПа}$ (25 кгс/см ²)	720	9	82,0	240	2880	627	7520	
	820	11	90,8	310	3720	810	9720	
	1020	14	109,4	457	5485	1230	14760	
	1220		126,0	542	6500	1530	18360	
	1420	15	645	7710	2160	25920		

*Масса теплоизоляции трубопроводов принята согласно „Указанию №1 Минэнерго СССР от 30 января 1978г. (для трубопроводов главного корпуса).“


**Допускается перегрузка на пролет в размере 1%.

Характеристика трубопровода	Размеры труб, мм		Наибольший принятый пролет трубопровода, м	Масса* теплоизоляционного слоя с покрытием, кг	Масса трубопровода с изоляцией, кг			
	Dн	S			без воды		заполненного водой	
					1 пог.м	принятая пролета	1 пог.м	принятая** пролета
$t \leq 350^{\circ}\text{C}$ $P_y \leq 16 \text{ МПа}$ (16 кгс/см ²)	530	8	12	64,5	167	2000	375	4500
	630			73,3	196	2352	491	5890
	720			82,0	222	2665	611	7330
	820	9		90,8	271	3250	776	9300
	920	10		100,6	325	3900	960	11500
	1020			109,4	358	4295	1143	13700
	1220	11		126,0	454	5450	1580	18960
	1420	14		146,5	632	7585	2152	25800
	1620			225,0	779	9350	2768	33200
$t \leq 300^{\circ}\text{C}$ $P_y \leq 16 \text{ МПа}$ (16 кгс/см ²)	57	3	4,1	14,7	19	78	21	86
	76		4,9	18,4	24	118	28	137
	89		5,1	28,7	35	178	40	204
	108	3,5	6,5	23,5	33	215	41	266
	159	4,5	9,1	26,2	43	391	61	555
	219	6	11,8	32,6	64	755	98	1155
	273		12	36,8	76	910	129	1550
	325			40,9	88	1055	165	1980
	426	7		61,4	134	1600	267	3200
	478			35,4	116,7	1400	285	3420

* Масса теплоизоляции трубопроводов принята согласно „Указанию №1 Минэнерго СССР от 30 января 1978г. (для трубопроводов главного корпуса).

** Допускается перегрузка на пролет в размере 1%.

Данные для расчета неподвижных опор

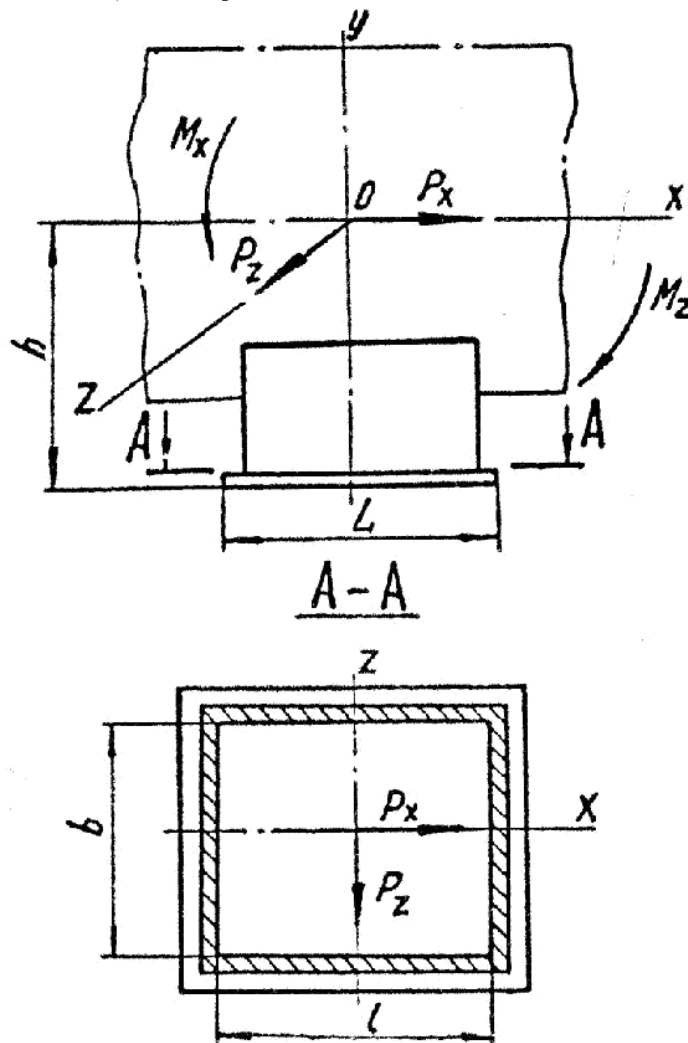

- P_x и P_z — горизонтальные усилия, действующие на опору, кгс;
 M_x и M_z — изгибающие моменты от сил, соответственно P_z и P_x , действующие относительно осей x и z , кгс·м;
 W_x и W_z — моменты сопротивления изгибу сечения сварных швов относительно осей x и z , см³;
 h — расстояние от места приложения сил до сечения сварных швов, см;
 F — площадь сечения сварных швов, см².

Исполнения опор по			Для трубопро- водов D_n , мм	h , мм	F , см ²	W_x , см ³	W_z , см ³	Допускаемые изгибающие моменты от сил P_x и P_z кН·см (кгс·м) по			
ОСТ 34-10-616	ОСТ 34-10-617	ОСТ 34-10-618						$P_z = P_x$		$P_z = 0,5P_x$	
								M_x	M_z	M_x	M_z
01 и 02	01 и 02	01 и 02	57	129	5	6	11	40	40	30	60
03 и 04	03 и 04	03 и 04	76	138	6	11	15	65	65	45	90
05 и 06	05 и 06	05 и 06	89	145							
07 и 08	07 и 08	—	108	154	10	32	32	155	155	102	205
11 и 12	—	07 и 08			13	45	55	230	230	162	325
09 и 10	09 и 10	—		204	10	32	32	155	155	102	205
13 и 14	—	09 и 10			13	45	55	230	230	162	325
15 и 16	11 и 12	—	133	167	10	32	32	155	155	102	205
19 и 20	—	11 и 12			13	45	55	234	234	158	317
17 и 18	13 и 14	—		217	10	32	32	155	155	108	217
21 и 22	—	13 и 14			13	45	55	238	238	163	326
23 и 24	15 и 16	—	159	180	11	39	36	182	182	119	238
27 и 28	—	15 и 16			14	54	62	270	270	180	360
25 и 26	17 и 18	—		230	11	39	36	184	184	120	240
29 и 30	—	17 и 18			14	54	62	276	276	184	368

Приложение 2
(лист 2)

ОСТ 34-10-616-93-ОСТ 34-10-618-93

Исполнения опор по			Для трубопро- водов Дн, мм	h, мм	F, см ²	W _x , см ³	W _z , см ³	Допускаемые изгибающие моменты от сил P _x и P _z кН·см (кгс·м) при			
ОСТ 34-10-616	ОСТ 34-10-617	ОСТ 34-10-618						P _z = P _x		P _z = 0,5 P _x	
								M _x	M _z	M _x	M _z
31 и 32	19 и 20	—	219	210	25	129	118	600	600	388	777
35 и 36	—	19 и 20			28	161	170	780	780	515	1030
33 и 34	21 и 22	—		260	25	129	118	600	600	396	793
37 и 38	—	21 и 22			28	161	170	780	780	533	1066
39 и 40	23 и 24	—	273	236	26	150	130	675	675	440	870
43 и 44	—	23 и 24			30	186	186	880	880	580	1160
41 и 42	25 и 26	—		286	26	150	130	675	675	440	880
45 и 46	—	25 и 26			30	186	186	890	890	590	1180
47 и 48	27 и 28	—	325	262	38	316	261	1315	1315	860	1720
51 и 52	—	27 и 28			45	414	414	1860	1860	1249	2498
49 и 50	29 и 30	—		312	38	316	261	1340	1340	865	1730
53 и 54	—	29 и 30			45	414	414	1910	1910	1267	2535
55 и 56	31 и 32	—	377	288	38	316	261	1340	1340	860	1720
59 и 60	—	31 и 32			45	414	414	1900	1900	1257	2515
57 и 58	33 и 34	—		338	38	316	261	1350	1350	880	1760
61 и 62	—	33 и 34			45	414	414	1930	1930	1285	2570

ОСТ 34-10-616-93 ÷ ОСТ 34-10-618-93
Приложение 2
(лист 3)

Исполнения опор по			Длина пробного отрезка ДП, мм	h, h ₁ , мм	F, с.см ²	W _x , с.см ³	W _y , с.см ³	Допускаемые изгибающие моменты от сил R _x и R _y к.к.с.м (к.к.с.м) по			
ОСТ 34-10-616	ОСТ 34-10-617	ОСТ 34-10-618						PP _z =R _x		PP _z =105R _x	
								M _x	M _y	M _x	M _y
05 ш 506	51 ш 50	—	4720	31460	6700	146705	1250	28680	26530	184150	358300
55 ш 500	—	51 ш 52		31460	8429	24780	2478	10650	10650	36845	93890
97 ш 598	53 ш 54	—		364	6700	146705	1250	28680	26530	184200	384000
109 ш 702	—	53 ш 54		364	8429	24780	2478	10650	10650	37290	64580
103 ш 704	55 ш 56	—	4880	510	6700	146705	1250	28680	26530	184200	378400
107 ш 708	—	55 ш 56		340	8429	24780	2478	10650	10650	37290	64580
105 ш 706	57 ш 58	—		390	6700	146705	1250	28680	26530	184200	384000
109 ш 710	—	57 ш 58		390	8429	24780	2478	10650	10650	37290	64580
110 ш 812	59 ш 60	—	5920	560	6700	146705	1250	28680	26530	184200	384000
115 ш 816	—	59 ш 60		365	8429	24780	2478	10650	10650	37290	64580
113 ш 814	61 ш 62	—		365	6700	146705	1250	28680	26530	184200	384000
117 ш 818	—	61 ш 62		365	8429	24780	2478	10650	10650	37290	64580
119 ш 820	63 ш 64	—	6020	1510	6700	146705	1250	28680	26530	184200	384000
123 ш 824	—	63 ш 64		1510	8429	24780	2478	10650	10650	37290	64580
121 ш 822	65 ш 66	—		1510	6700	146705	1250	28680	26530	184200	384000
125 ш 826	—	65 ш 66		1510	8429	24780	2478	10650	10650	37290	64580

Приложение 2
(лист 4)

Приложение 2
(лист 5)

ОСТ 34-10-616-93 ÷ ОСТ 34-10-618-93

ОСТ 34-10-616-93 ÷ ОСТ 34-10-618-93

Приложение 2
(лист 6)

Исполнения опор по			Для трубопро- водов Дн, мм	h, мм	F, см ²	W _x , см ³	W _z , см ³	Допускаемые изгибающие моменты от сил P _x и P _z кН·см (кгс·м) при			
ОСТ 34-10-616	ОСТ 34-10-617	ОСТ 34-10-618						P _z = P _x		P _z = 0,5 P _x	
								M _x	M _z	M _x	M _z
127 и 128	67 и 68	—	1220	710	166	3647	2675	14300	14300	9050	18150
131 и 132	—	67 и 68			215	5534	5534	28110	28110	18640	37260
129 и 130	69 и 70	—		760	156	3647	2675	14360	14360	9120	18240
133 и 134	—	69 и 70			215	5534	5534	28350	28350	18800	37690
135 и 136	71 и 72	—	1420	810	166	3647	2675	14400	14400	9150	18300
139 и 140	—	71 и 72			229	6073	6456	32070	32070	21420	42850
137 и 138	73 и 74	—		860	166	3647	2675	14400	14400	9150	18300
141 и 142	—	73 и 74			229	6073	6456	32160	32160	21585	43170
143 и 144	75 и 76	—	1620	910	218	5252	3616	20100	20100	12650	25300
147 и 148	—	75 и 76			293	8555	8555	44130	44130	29250	58500
145 и 146	77 и 78	—		960	218	5252	3616	20160	20160	12650	25300
149 и 150	—	77 и 78			293	8555	8555	44350	44350	29420	58850

Приложение 3
(лист 14)

Опоры приварные (швеллерные и уголкового)

Исполнение опор по ОСТ 34-10-615 для трубопро- водов из стали		Для трубо- прово- дов Дн, мм	Исполнения опор по рабочим чертежам					
			Л8-147.000			Л8-148.000		
			без подушки		с подушкой	без подушки		с подушкой
			углерод.		корроз.	углерод.		корроз.
01	02	89	Л8-147.000	-26	-01	—	—	—
03	04	108	-02	-27	-03	—	—	—
05	06	133	-04	-28	-05	—	—	—
07	08	159	-06	-29	-07	—	—	—
09	10	219	-08	-30	-09	—	—	—
11	12	273	-10	-31	-11	—	—	—
13	14	325	-12	-32	-13	—	—	—
15	16	377	-14	-33	-15	—	—	—
17	18	426	-16	-34	-17	—	—	—
19	20	478	-18	-35	-19	—	—	—
21	22	530	-20	-36	-21	—	—	—
23	24	630	-22	-37	-23	—	—	—
25	26	720	-24	-38	-25	—	—	—
27	28	820	—	—	—	Л8-148.000	-12	-01
29	30	920	—	—	—	-02	-13	-03
31	32	1020	—	—	—	-04	-14	-05
33	34	1220	—	—	—	-06	-15	-07
35	36	1420	—	—	—	-08	-16	-09
37	38	1620	—	—	—	-10	-17	-11

Приложение 3
(лист 2)

Опоры приварные

Исполнения опор по ОСТ 34-10-616 для трубопро- водной части		Для трубо- прово- да Дн, мм	Исполнения опор по рабочим чертежам			
углер.	корроз.		Л8-190.000		Л8-191.000	
			скользящие и неподвижные		неподвижные	
			углерод.	корроз.	углерод.	корроз.
01	02	57	Л8-190.000	Л8-190.000-01	Л8-191.000	Л8-191.000-01
03	04	76	- 02	- 03	- 02	- 03
05	06	89	- 04	- 05	- 04	- 05
07	08	108	- 06	- 07	—	—
09	10		- 08	- 09	—	—
11	12		—	—	- 06	- 07
13	14		—	—	- 08	- 09
15	16	133	- 10	- 11	—	—
17	18		- 12	- 13	—	—
19	20		—	—	- 10	- 11
21	22		—	—	- 12	- 13
23	24	159	- 14	- 15	—	—
25	26		- 16	- 17	—	—
27	28		—	—	- 14	- 15
29	30		—	—	- 16	- 17
31	32	219	- 18	- 19	—	—
33	34		- 20	- 21	—	—
35	36		—	—	- 18	- 19
37	38		—	—	- 20	- 21

Опоры приварные

Исполнения опор по ОСТ 34-10-616 для трубопро- водов из стали		Для трубо- прово- дов Дн, мм	Исполнения опор по рабочим чертежам			
			Л8-190.000		Л8-191.000	
			скользящие и неподвижные		неподвижные	
углер.	корроз.		углерод.	корроз.	углерод.	корроз.
39	40	273	Л8-190.000-22	Л8-190.000-23	—	—
41	42		-24	-25	—	—
43	44		—	—	Л8-191.000-22	Л8-191.000-23
45	46		—	—	-24	-25
47	48	325	-26	-27	—	—
49	50		-28	-29	—	—
51	52		—	—	-26	-27
53	54		—	—	-28	-29
55	56	377	-30	-31	—	—
57	58		-32	-33	—	—
59	60		—	—	-30	-31
61	62		—	—	-32	-33
63	64	426	-34	-35	—	—
65	66		-36	-37	—	—
67	68		—	—	-34	-35
69	70		—	—	-36	-37
71	72	478	-38	-39	—	—
73	74		-40	-41	—	—
75	76		—	—	-38	-39
77	78		—	—	-40	-41

ОСТ 34-10-615-93:ОСТ 34-10-623-93

Приложение 3
(лист 4)

Опоры приварные

Исполнение опор по ОСТ 34-10-615 для трубопро- водов из стали		Для трубо- прово- дов Дн, мм	Исполнения опор по рабочим чертежам			
			Л8-190.000		Л8-191.000	
			скользящие и неподвижные		неподвижные	
углер.	корроз.		углерод.	корроз.	углерод.	корроз.
79	80	530	Л8-190.000-42	Л8-190.000-43	—	—
81	82		-44	-45	—	—
83	84		—	—	Л8-191.000-42	Л8-191.000-43
85	86		—	—	-44	-45
87	88	530	-46	-47	—	—
89	90		-48	-49	—	—
91	92		—	—	-46	-47
93	94		—	—	-48	-49
95	96	720	-50	-51	—	—
97	98		-52	-53	—	—
99	100		—	—	-50	-51
101	102		—	—	-52	-53
103	104	820	-54	-55	—	—
105	106		-56	-57	—	—
107	108		—	—	-54	-55
109	110		—	—	-56	-57
111	112	920	-58	-59	—	—
113	114		-60	-61	—	—
115	116		—	—	-58	-59
117	118		—	—	-60	-61

Опоры приварные

Исполнения опор по ОСТ 34-10-615 для трубопро- водов из стали		Для трубо- прово- дов Дн, мм	Исполнения опор по рабочим чертежам			
			Л8-190.000		Л8-191.000	
			скользящие и неподвижные		неподвижные	
углер.	корроз.		углерод.	корроз.	углерод.	корроз.
119	120	1020	Л8-190.000-62	Л8-190.000-63	—	—
121	122		-64	-65	—	—
123	124		—	—	Л8-191.000-62	Л8-191.000-63
125	126		—	—	-64	-65
127	128	1220	-66	-67	—	—
129	130		-68	-69	—	—
131	132		—	—	-66	-67
133	134		—	—	-68	-69
135	136	1420	-70	-71	—	—
137	138		-72	-73	—	—
139	140		—	—	-70	-71
141	142		—	—	-72	-73
143	144	1620	-74	-75	—	—
145	146		-76	-77	—	—
147	148		—	—	-74	-75
149	150		—	—	-76	-77

ОСТ 34-10-615-93-ОСТ 34-10-623-93

Приложение 3
(Лист 6)

Опоры хомутовые и бугельные

Исполнение опор по ОСТ 34-10-617 ОСТ 34-10-618 для трубопро- водооб изстали		Для трубо- прово- дов Дн, мм	Исполнения опор по рабочим чертежам			
углер.	корроз.		Л8-192.000 и Л8-194.000		Л8-193.000 и Л8-150.000	
			скользящие		неподвижные	
углер.	корроз.	мм	углерод.	корроз.	углерод.	корроз.
01	02	57	Л8-192.000	Л8-192.000-01	Л8-193.000	Л8-193.000-01
03	04	76	-02	-03	-02	-03
05	06	89	-04	-05	-04	-05
07	08	108	-06	-07	-06	-07
09	10		-08	-09	-08	-09
11	12	133	-10	-11	-10	-11
13	14		-12	-13	-12	-13
15	16	159	-14	-15	-14	-15
17	18		-16	-17	-16	-17
19	20	219	Л8-194.000	Л8-194.000-01	Л8-150.000	Л8-150.000-01
21	22		-02	-03	-02	-03
23	24	273	-04	-05	-04	-05
25	26		-06	-07	-06	-07
27	28	325	-08	-09	-08	-09
29	30		-10	-11	-10	-11
31	32	377	-12	-13	-12	-13
33	34		-14	-15	-14	-15
35	36	426	-16	-17	-16	-17
37	38		-18	-19	-18	-19

Опоры хомутовые и бугельные

Исполнения опор по ОСТ 34-10-617 ОСТ 34-10-618 для трубопро- водов из стали		Для трубо- прово- дов Дн, мм	Исполнения опор по рабочим чертежам			
			Л8-192.000 и Л8-194.000		Л8-193.000 и Л8-150.000	
			скользящие		неподвижные	
углер.	корроз.		углерод.	корроз.	углерод.	корроз.
39	40	478	Л8-194.000-20	Л8-194.000-21	Л8-150.000-20	Л8-150.000-21
41	42		- 22	- 23	- 22	- 23
43	44	530	- 24	- 25	- 24	- 25
45	46		- 26	- 27	- 26	- 27
47	48	630	- 28	- 29	- 28	- 29
49	50		- 30	- 31	- 30	- 31
51	52	720	- 32	- 33	- 32	- 33
53	54		- 34	- 35	- 34	- 35
55	56	820	- 36	- 37	- 36	- 37
57	58		- 38	- 39	- 38	- 39
59	60	920	- 40	- 41	- 40	- 41
61	62		- 42	- 43	- 42	- 43
63	64	1020	- 44	- 45	- 44	- 45
65	66		- 46	- 47	- 46	- 47
67	68	1220	- 48	- 49	- 48	- 49
69	70		- 50	- 51	- 50	- 51
71	72	1420	- 52	- 53	- 52	- 53
73	74		- 54	- 55	- 54	- 55
75	76	1620	- 56	- 57	- 56	- 57
77	78		- 58	- 59	- 58	- 59

ОСТ34-10-615-93÷ОСТ34-10-623-93

Приложение 3
(Лист 8)

Исполнение опор по ОСТ34-10-619 ОСТ34-10-620 для трубопрово- дов из стали		Исполнения опор по рабочим чертежам				
		Тип	Л8-196.000 Опоры катковдвая		Л8-197.000 Опоры с направляющим хомутом	
			углерод.	корроз.	углерод.	корроз.
01	02	1	Л8-196.000	Л8-196.000-01	Л8-197.000	Л8-197.000-01
03	04	2	-02	-03	-26	-27
05	06	1	-04	-05	-02	-03
07	08	2	-06	-07	-28	-29
09	10	1	-08	-09	-04	-05
11	12	2	-10	-11	-30	-31
13	14	1	-12	-13	-06	-07
15	16	2	-14	-15	-32	-33
17	18	1	-16	-17	-08	-09
19	20	2	-18	-19	-34	-35
21	22	1	-20	-21	-10	-11
23	24	2	-22	-23	-36	-37
25	26	1	-24	-25	-12	-13
27	28	2	-26	-27	-38	-39
29	30	1	-28	-29	-14	-15
31	32	2	-30	-31	-40	-41

*Приложение 3
(лист 9)*

<i>Исполнение опор по ОСТ 34-10-619 ОСТ 34-10-620 для трубопровода из сталей</i>		<i>Исполнения опор по рабочим чертежам</i>				
		<i>Тип</i>	<i>Л8-196.000 Опора катковая</i>		<i>Л8-197.000 Опора с направляющим хомутом</i>	
			<i>углер.</i>	<i>корроз.</i>	<i>углерод.</i>	<i>корроз.</i>
<i>33</i>	<i>34</i>	<i>1</i>	<i>Л8-196.000-32</i>	<i>Л8-196.000-33</i>	<i>Л8-197.000-16</i>	<i>Л8-197.000-17</i>
<i>35</i>	<i>36</i>	<i>2</i>	<i>-34</i>	<i>-35</i>	<i>-42</i>	<i>-43</i>
<i>37</i>	<i>38</i>	<i>1</i>	<i>-36</i>	<i>-37</i>	<i>-18</i>	<i>-19</i>
<i>39</i>	<i>40</i>	<i>2</i>	<i>-38</i>	<i>-39</i>	<i>-44</i>	<i>-45</i>
<i>41</i>	<i>42</i>	<i>1</i>	<i>-40</i>	<i>-41</i>	<i>-20</i>	<i>-21</i>
<i>43</i>	<i>44</i>	<i>2</i>	<i>-42</i>	<i>-43</i>	<i>-46</i>	<i>-47</i>
<i>45</i>	<i>46</i>	<i>1</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>-22</i>	<i>-23</i>
<i>47</i>	<i>48</i>	<i>2</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>-48</i>	<i>-49</i>
<i>49</i>	<i>50</i>	<i>1</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>-24</i>	<i>-25</i>
<i>51</i>	<i>52</i>	<i>2</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>-50</i>	<i>-51</i>

ОСТ34-10-615-93÷ОСТ34-10-623-93

Приложение 3 (Лист 10)

Опоры для сварных и крутоизогнутых отводов

Исполнения опор по ОСТ34-10-621 ОСТ34-10-622	Исполнения опор по рабочим чертежам	
	Л8-198.000 СБ	Л8-200.000 СБ
01	Л8-198.000	Л8-200.000
02	-01	-01
03	-02	-02
04	-03	-03
05	-04	-04
06	-05	-05
07	-06	-06
08	-07	-07
09	-08	-08
10	-09	-09
11	-10	-10
12	-11	-11
13	-12	-12
14	-13	-13
15	-14	-14
16	-15	-15
17	-16	-16
18	-17	-17
19	-18	—
20	-19	
21	-20	
22	-21	

ОСТ 34-10-615-93 ÷ ОСТ 34-10-623-93

*Приложение 3.
(лист 11)*

Исполнение опор по ОСТ 34-10-623 для трубопроводов из стали		Исполнение опор по рабочим чертежам Л8-180.000 Опора скользящая направляющая	
<i>Углерод.</i>	<i>Коррозион.</i>	<i>Углерод.</i>	<i>Коррозион.</i>
01	02	Л8-180.000	Л8-180.000-01
03	04	- 02	- 03
05	06	- 04	- 05
07	08	- 06	- 07
09	10	- 08	- 09
11	12	- 10	- 11
13	14	- 12	- 13
15	16	- 14	- 15
17	18	- 16	- 17
19	20	- 18	- 19
21	22	- 20	- 21
23	24	- 22	- 23
25	26	- 24	- 25
27	28	- 26	- 27
29	30	- 28	- 29
31	32	- 30	- 31
33	34	- 32	- 33
35	36	- 34	- 35
37	38	- 36	- 37
39	40	- 38	- 39
41	42	- 40	- 41
43	44	- 42	- 43

ОСТ 34-10-615-93:ОСТ 34-10-623-93

Приложение 3

(Лист 12)

Исполнение опор по ОСТ 34-10-623 для трубопроводов из стали		Исполнение опор по рабочим чертежам Л8-180.000 Опора скользящая направляющая	
Углерод.	Коррозион.	Углерод.	Коррозион.
45	46	Л8-180.000-44	Л8-180.000-45
47	48	-46	-47
49	50	-48	-49
51	52	-50	-51
53	54	-52	-53
55	56	-54	-55
57	58	-56	-57
59	60	-58	-59
61	62	-60	-61
63	64	-62	-63
65	66	-64	-65
67	68	-66	-67
69	70	-68	-69
71	72	-70	-71
73	74	-72	-73
75	76	-74	-75
77	78	-76	-77
79	80	-78	-79
81	82	-80	-81
83	84	-82	-83
85	86	-84	-85
87	88	-86	-87

ОСТ 34-10-615-93 ÷ ОСТ 34-10-623-93

*Приложение 3
(лист 13)*

<i>Исполнение опор по ОСТ 34-10-623 для трубопроводов из стали</i>		<i>Исполнение опор по рабочим чертежам</i>	
		<i>Л8-180.000 Опора скользящая направляющая</i>	
<i>Углерод.</i>	<i>Коррозион.</i>	<i>Углерод.</i>	<i>Коррозион.</i>
89	90	Л8-180.000 - 88	Л8-180.000 - 89
91	92	- 90	- 91
93	94	- 92	- 93
95	96	- 94	- 95
97	98	- 96	- 97
99	100	- 98	- 99
101	102	- 100	- 101
103	104	- 102	- 103
105	106	- 104	- 105
107	108	- 106	- 107
109	110	- 108	- 109
111	112	- 110	- 111
113	114	- 112	- 113
115	116	- 114	- 115
117	118	- 116	- 117
119	120	- 118	- 119
121	122	- 120	- 121
123	124	- 122	- 123
125	126	- 124	- 125
127	128	- 126	- 127
129	130	- 128	- 129
131	132	- 130	- 131

*Приложение 3
(лист 14)*

<i>Исполнение опор по ОСТ 34-10-623 для трубопроводов из стали</i>		<i>Исполнение опор по рабочим чертежам</i>	
		<i>Л8-180.000 Опора скользящая направляющая</i>	
<i>Углерод.</i>	<i>Коррозион.</i>	<i>Углерод.</i>	<i>Коррозион.</i>
133	134	Л8-180.000-132	Л8-180.000-133
135	136	-134	-135
137	138	-136	-137
139	140	-138	-139
141	142	-140	-141
143	144	-142	-143
145	146	-144	-145
147	148	-146	-147
149	150	-148	-149
151	152	-150	-151
153	154	-152	-153
155	156	-154	-155