


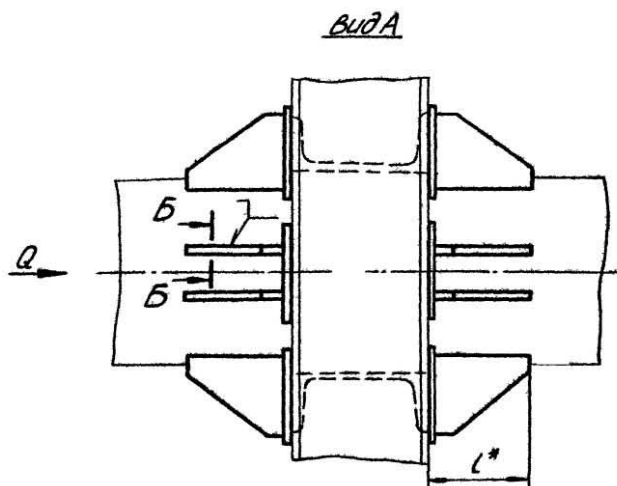
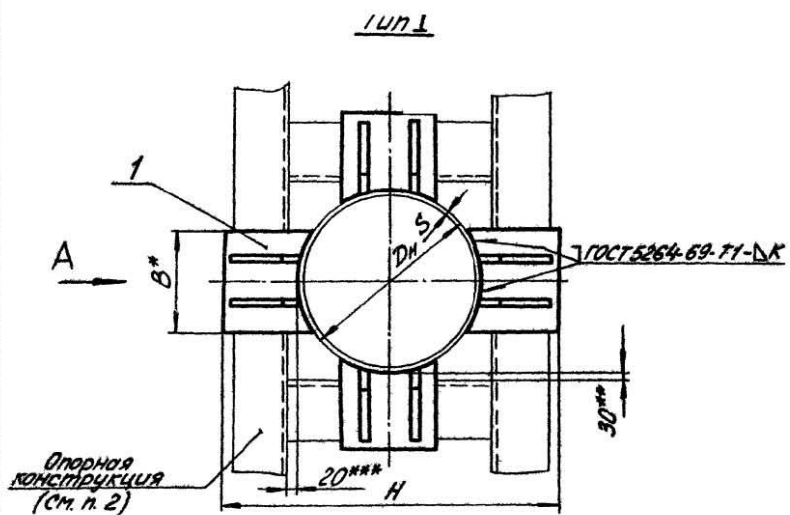
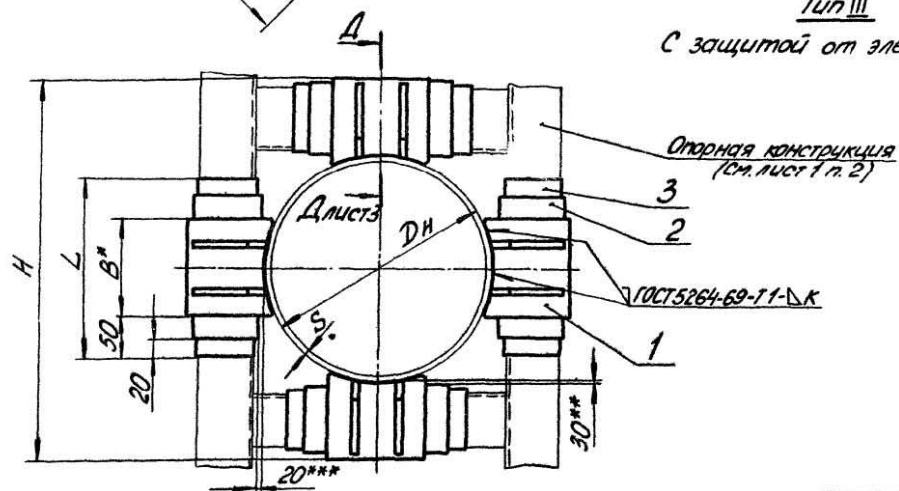


15.00.00.000035

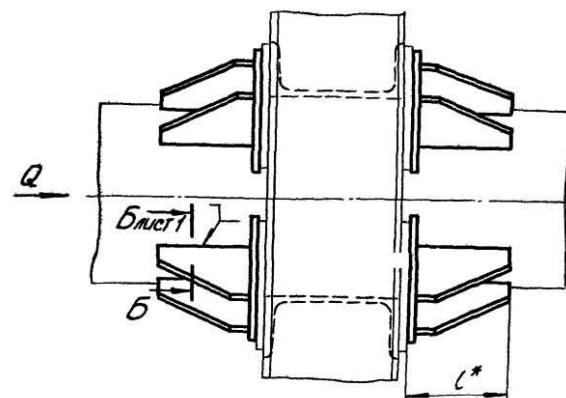


1. Сварку производить электродом типа Э42 по ГОСТ 9467-80.
2. Размеры и элементы опорных конструкций устанавливаются проектирующей организацией.
3. Зазор между трубой и нижней несущей балкой запаяннить прокладками из листовой стали толщиной 5-10мм. По мере осадки подвижных опор трубопровода прокладки удаляются.
4. Технические требования по ТЗ.00.00.000 ТТ.
5. * Размеры для справок.
6. ** Зазор для осадки трубопровода.
7. *** Зазор для бокового перемещения трубопровода.

[illegible]

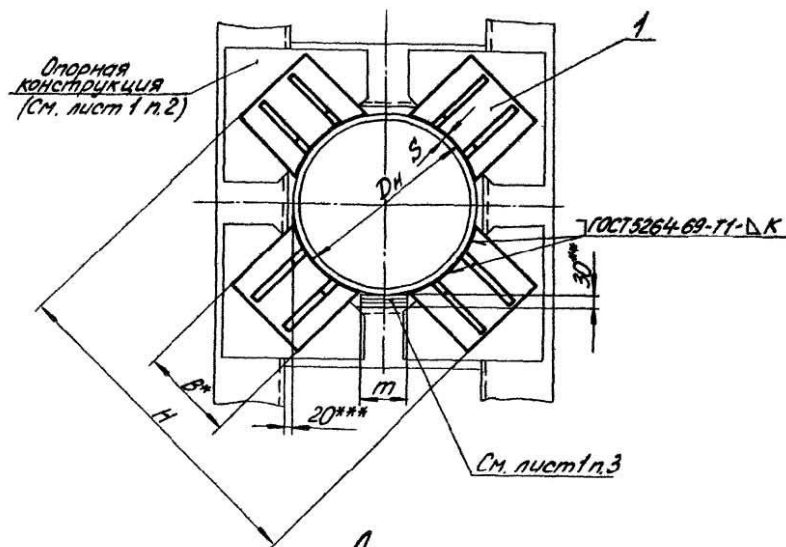

Тун III

С защитой от электрокоррозии

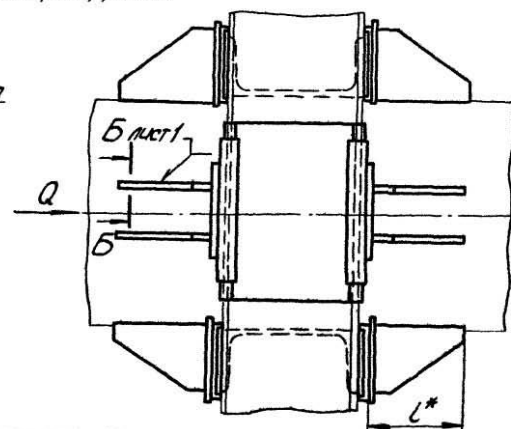

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

75.00.00.000 С5



Копирован Сабблева

Формат


75.00.00.000C5

Тун IV

С защитой от электрокоррозии

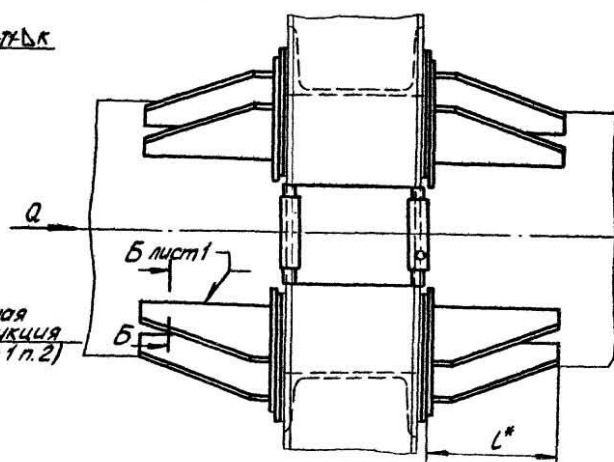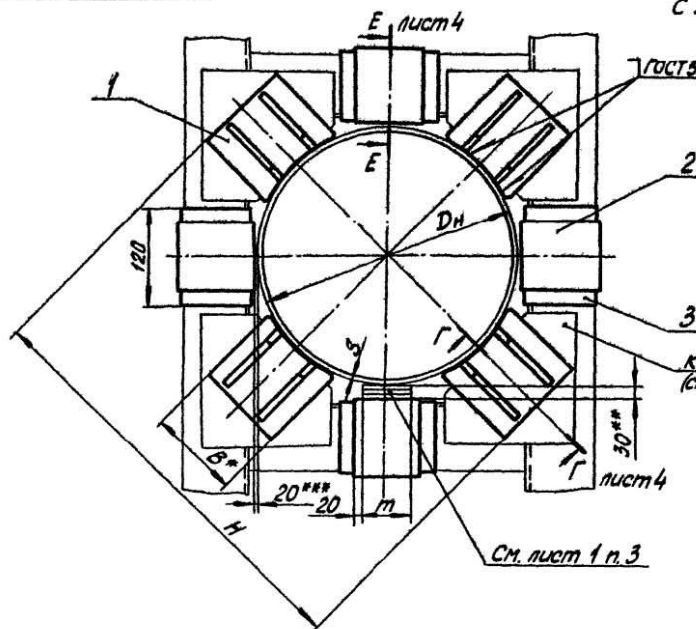

А-А лист 2

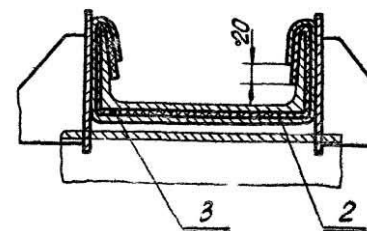

Серия 4.903-10 Выпуск 4

Лист № 3 из 3
Подпись и дата
Лист № 3 из 3
Подпись и дата
Лист № 3 из 3
Подпись и дата

Изм/Лист и докуп. Подп. Дата


75.00.00.000C5

Лист 3


Копия Соловьева

Формат А2



Тун V
Дня $D_{\text{н}}$ от 133 до 219 мм

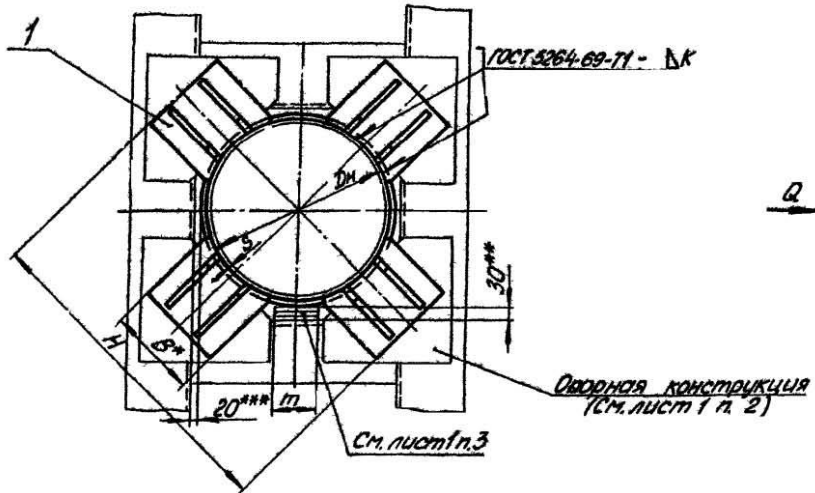

Г-Г повернуто лист 3

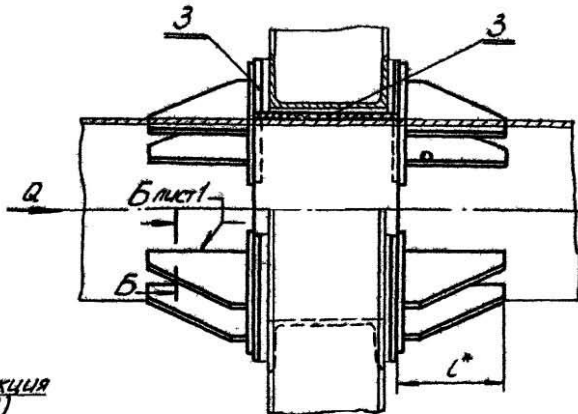

E-E лист 3

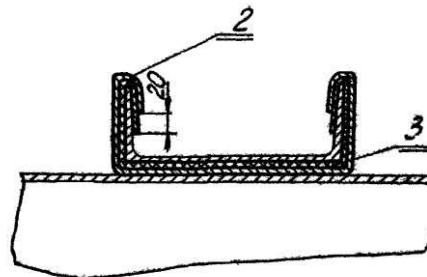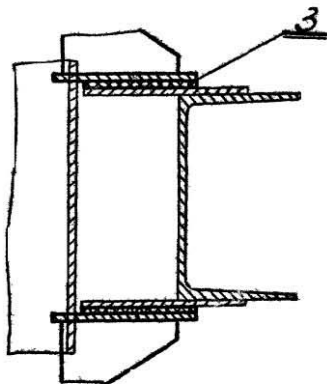

Узр.	Лист	№ докум.	Подп.	Дат.

75 00. 00. 000 СБ

4	4
---	---

Размеры в мм

Таблица 1

Продолжение табл.1

Обозначение	Наружный диаметр трубы - пробода Dн	K+S	Осе- бая сила d, мм	H	B	L	L	m	масса, кг
T5.02.00.0000C6	133	4	7	260	80	110	180	30	88
T5.03.	159	4,5	10	320	90	112	190		132
T5.04.	194	5	12	360	100		200		137
T5.05.	219	6		420					233
		7	15			132		80	
T5.06.	273			480	120		220		225
		8	18						
T5.07.	325	7	15	530					252
		8	22			162			
T5.08.	377	9	25	580	140		240	100	283
T5.09.	426	7	18	660	160		260		534
		9	30			198			
T5.10.	480	7	18	720	180		280		538
		8	25					150	
T5.11.	530	7	22						
		8	25	770	200		300		646
		9	30						
T5.12.	630	7	25			226		150	
		9	36	870	240		340		677
		10	45						
		11	50						
T5.13.00.0000C5	720	8	30	980	280	266	380		768

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода Дн	K=5	Особая сила Q, тс	H	B	L	L	M	Вес, кг
75.13.00.0000СБ	720	10 11 12	42 55 65	960	280		380		76,8
75.14.	820	8 9 10 12	30 36 45 65	1060	300	266	400		80,0
75.15.	920	8 9 10 14	30 36 48 55	1160	320		420		84,8
75.16.	1020	9 10 11 12 14	42 48 60 75 95	1260	360	286	460	150	97,6
75.17.	1220	9 11 12 14	55 65 75 100	1480	400	336	500		117,6
75.18.00.0000СБ	1420	10 14	60 100	1680	500		600		132,0

Пример обозначения с-оры неподвижной лобовой четырех-
упорной для трубопровода $D_H = 219 \text{ мм}$, $S = 6 \text{ мм}$, тип I:

ОПОРА 219x6-I 75.05.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

75.00.00.000СБ

5

Копур. Содолева

формат:

Таблица 2

Спецификация								
№ поз.	1		2		3			
Наименование	Упор		Лист защитный		Прокладка			
Количество	8		4		Ст. ниже			
Материал	—		Лист оцинков. 10ГОСТ8075-86 ГОСТ7118-54		Листовой S=1÷2мм ГОСТ481-71			
№ чертежа или стандарта	Т4.00.01.000 СБ		Без чертежа					
Обозначение опоры	Обозначение	Масса, кг		Размеры	Размеры	Количество для типов		
		шт.	Общ.			III	IV	V
Т5.02.00.000 СБ	Т4.02.01.000 СБ	1,10	8,8	См. технические требования ТЗ.00.00.000 ТТ п. 1.15	См. технические требования ТЗ.00.00.000 ТТ п. 1.15	4	12	—
Т5.03.	Т4.03.	1,65	13,2					
Т5.04.	Т4.04.	1,72	13,7					
Т5.05.	Т4.05.	2,91	23,3					
Т5.06.	Т4.06.	2,82	22,5					
Т5.07.	Т4.07.	3,15	25,2					
Т5.08.	Т4.08.	3,54	28,3					
Т5.09.	Т4.09.	6,68	53,4					
Т5.10.	Т4.10.	6,73	53,8					
Т5.11.	Т4.11.	8,08	64,6					
Т5.12.	Т4.12.	8,47	67,7					
Т5.13.	Т4.13.	9,60	76,8					
Т5.14.	Т4.14.	10,00	80,0					
Т5.15.	Т4.15.	10,60	84,8					
Т5.16.	Т4.16.	12,20	97,6					
Т5.17.	Т4.17.	14,70	117,6					
Т5.18.00.000 СБ	Т4.18.00.000 СБ	16,50	132,0					

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Т5.00.00.000 СБ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------