
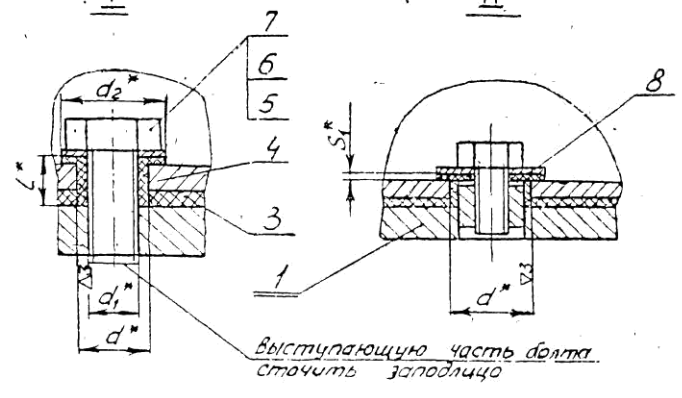
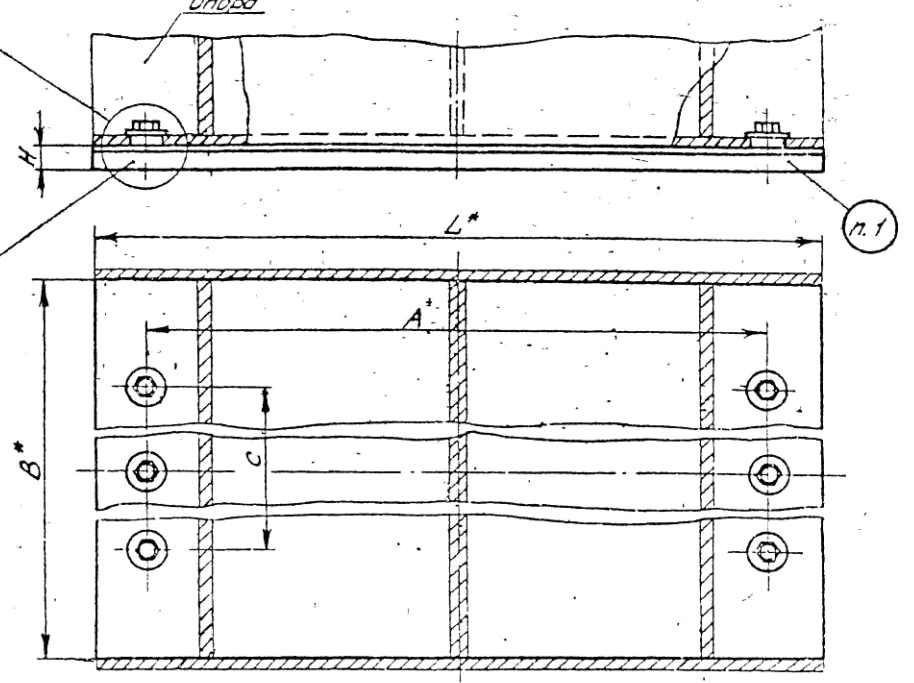


743 00 00 000000

Для опор $D_H \leq 273 \text{ мм}$

Для опор $D_H \geq 325 \text{ мм}$

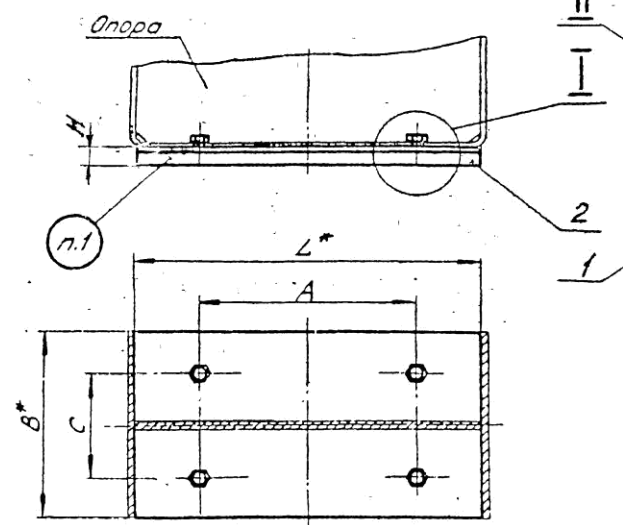

- 1 Маркировать: обозначение по чертежу и товарный знак завода - изготовителя
- 2 Плиты и опоры маркировать одним порядковым номером и применять совместно.
- 3 * Размеры для справок

				743 00.00.000000 СБ			
				Плита опорная с диэлектрической прокладкой.			
				Сборочный чертеж			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дат.	Лист	масса	тис.шт.
Разр.	Гр.	Гр.	Гр.	Гр.	См.	табл.	---
Пров.	Всп.	Всп.	Всп.	Всп.	Лист 1	Листов 7	
Рис.	Зр.	Свойкин	В.И.	В.И.	Минэнерго СССР Главэнергоуправление Энергомонтажпроект Лен филиал		
Лист	Свойкин	В.И.	В.И.	В.И.			
Исп.	Свойкин	В.И.	В.И.	В.И.			
Упр.	Фейгин	В.И.	В.И.	В.И.			

Серия 4.903-10 Выпуск 5

Лист 1 из 7

T 43.00.00.000C5

Размеры в мм

Таблица 1

Обозначение	Тип опоры	Наружный диаметр, диаметр трубопровода Дн	L	B	H	C	A	d	Масса, кг	
T 43.01.00.000C5	T 13.01.00.000C5	32; 38; 45	160	50	8	30	120	11	0,44	
T 43.02	T 14.01		330				240		0,88	
T 43.03	T 13.04	57; 76	160	70		40	120		0,61	
T 43.04	T 14.04		330				240		1,21	
T 43.05	T 13.07	89; 108	160	90		50	120		0,77	
T 43.06	T 14.07		330				240		1,55	
T 43.07	T 13.10	133; 159	160	120		70	120		1,01	
T 43.08	T 14.10		330				240		2,06	
T 43.09	T 13.13	194	170	170	10	80	145	13	1,99	
T 43.10	T 14.13		340				290		3,92	
T 43.11	T 15.01		680				620		7,78	
T 43.12	T 13.16		170				145		1,99	
T 43.13	T 14.16	219	340				290		3,92	
T 43.14	T 15.04		680				620		7,78	
T 43.15	T 13.19	273	170				145	21	1,99	
T 43.16	T 14.19		340				290		3,92	
T 43.17	T 15.07		680				620		7,78	
T 43.18	T 13.22		170				145		3,19	
T 43.19	T 14.23	325	340			270	180		290	6,23
T 43.20	T 15.10		680						620	12,37
T 43.21	T 13.25	377	170	145					3,19	
T 43.22	T 14.25		340	290					6,23	
T 43.23	T 15.13		680	620					12,37	
T 43.24	T 13.28		170	145					3,19	
T 43.25	T 14.28	426	340	290					6,23	
T 43.26.00.000C5	T 15.16.00.000C5		680	620					12,37	

40052.40 78

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

T 43.00.00.000C5

Лист
2

Серия 4, 903-10. Выпуск 5

Изм. и подл. Подписи и дата
Зам. и подл. Подписи и дата
Изм. и подл. Подписи и дата

743.00.00.000.05

Размеры в мм

Продолжение табл. 1

Обозначение	Тип опоры	Номинальный диаметр трубопровода ДН	L	B	H	C	A	d	Масса, кг
T 43.27.00.000.05	T 13.31.00.000.05	480	170	360	10	280	145	21	4,21
T 43.28	T 14.31		340				290		8,29
T 43.29	T 15.19		680				620		16,46
T 43.30	T 13.34	530	170				145		4,21
T 43.31	T 14.34		340				290		8,29
T 43.32	T 15.22		680				620		16,46
T 43.33	T 13.37	630	170	480	12	400	145	41	4,21
T 43.34	T 14.37		340				290		8,29
T 43.35	T 15.25		680				620		16,46
T 43.36	T 14.40	720	340				290		14,28
T 43.37	T 15.28		680				620		27,74
T 43.38	T 14.43	820	340				290		14,28
T 43.39	T 15.31		680				620		27,74
T 43.40	T 14.46	920	340	670	12	600	290	41	14,28
T 43.41	T 15.34		680				620		27,74
T 43.42	T 14.49	1020	340				290		19,61
T 43.43	T 15.37		680				620		38,31
T 43.44	T 14.52	1220	340				290		19,62
T 43.45	T 15.40		680				620		38,41
T 43.46	T 14.55	1420	340				290		19,62
T 43.47	T 15.43		680				620		38,41
T 43.48	T 14.56		340				290		19,62
T 43.49.00.000.05	T 15.44.00.000.05		680				620		38,41

Пример обозначения плиты диэлектрической для опоры типа T 13.07.

ПЛИТА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ T 43.05.

Чем. лист	№ докум.	Подп.	Дата	T 43.00.00.000.05	Лист
					3

90000 00 00 041

Таблица 2

Спецификация									
№ поз	1		2		3		4		
Наименование	Плита опорная		Плита опорная		Прокладка		Втулка		
Количество	1		1		1		см ниже		
Материал	Лист ГОСТ 3681-81 Ст 3 ГОСТ 14337-85				Паронит ГОСТ 481-71				
№ чертежа или стандарта	Т43.00.01.000СБ		без чертежа						
Обозначение	Обозначение	Масса, кг	Размеры, мм S × B × L	Масса, кг	Размеры, мм S ₁ × B × L	Масса, кг	Размеры, мм d × d ₁ × L	Кол.	Масса, кг Лист Общ.
Т43.01.00.000СБ			6 × 50 × 160	0,38	2 × 50 × 160	0,03	10 × 6 × 6	4	0,00070,0028
Т43.02.			6 × 50 × 330	0,78	2 × 50 × 330	0,07			
Т43.03.			6 × 70 × 160	0,53	2 × 70 × 160	0,05			
Т43.04.			6 × 70 × 330	1,09	2 × 70 × 330	0,09			
Т43.05.			6 × 90 × 160	0,68	2 × 90 × 160	0,06			
Т43.06.			6 × 90 × 330	1,40	2 × 90 × 330	0,12			
Т43.07.			6 × 120 × 160	0,90	2 × 120 × 160	0,08			
Т43.08.			6 × 120 × 330	1,87	2 × 120 × 330	0,16	12 × 8 × 7	4	0,00030,0032
Т43.09.			8 × 170 × 170	1,81	2 × 170 × 170	0,12			
Т43.10.			8 × 170 × 340	3,63	2 × 170 × 340	0,23			
Т43.11.			8 × 170 × 680	7,26	2 × 170 × 680	0,46			
Т43.12.			8 × 170 × 170	1,81	2 × 170 × 170	0,12			
Т43.13.			8 × 170 × 340	3,63	2 × 170 × 340	0,23			
Т43.14.			8 × 170 × 680	7,26	2 × 170 × 680	0,46			
Т43.15.			8 × 170 × 170	1,81	2 × 170 × 170	0,12	20 × 16 × 6	6	0,0010,0008
Т43.16.			8 × 170 × 340	3,63	2 × 170 × 340	0,23			
Т43.17.			8 × 170 × 680	7,26	2 × 170 × 680	0,46			
Т43.18.	Т43.18.01.000СБ	2,89			2 × 270 × 170	0,18			
Т43.19.	Т43.19.	5,75			2 × 270 × 340	0,36			
Т43.20.	Т43.20.	11,53			2 × 270 × 680	0,72			
Т43.21.	Т43.21	2,89			2 × 270 × 170	0,18			
Т43.22.	Т43.22	5,75			2 × 270 × 340	0,36			
Т43.23.	Т43.23	11,53			2 × 270 × 680	0,72			
Т43.24.	Т43.24	2,89			2 × 270 × 170	0,18			
Т43.25.00.000СБ	Т43.25.01.000СБ	5,75			2 × 270 × 340	0,36			

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Т43.00.00.000СБ	Лист 4
------	------	---------	---------	------	-----------------	--------

Серия 4903-10 Выпуск 5

Исполнитель: [blank] Проверка: [blank] Дата: [blank]

400529-01 80

Т 43 00 00 000 СБ

Продолжение табл. 2

Спецификация									
№ поз.	1	2	3	4					
Наименование	Плита опорная	Плита опорная	Прокладка	Втулка					
Количество	1	1	1	см. ниже					
Материал	Лист S 1007 3581-57 вст. 3		Паронит ГОСТ 481-71						
№ чертежа или стандарта	Т 43 00 01 000 СБ		без чертежа						
Обозначение	Обозначение	Масса, кг	Размеры, мм S × B × L	Масса, кг	Размеры, мм S × B × L	Масса, кг	Размеры, мм d × d ₁ × L	Кол.	Масса, кг шт./общ.
Т 43.26. 00.000 СБ	Т 43.26.01.000 СБ	11,53	—	—	2 × 270 × 680	0,72	20 × 16 × 6	6	0,001 0,005
Т 43.27	Т 43.27	3,84			2 × 360 × 170	0,25	20 × 16 × 8	6	0,002 0,012
Т 43.28	Т 43.28	7,68			2 × 360 × 340	0,49			
Т 43.29	Т 43.29	15,36			2 × 360 × 680	0,98			
Т 43.30	Т 43.30	3,84			2 × 360 × 170	0,25			
Т 43.31	Т 43.31	7,68			2 × 360 × 340	0,49			
Т 43.32	Т 43.32	15,36			2 × 360 × 680	0,98			
Т 43.33	Т 43.33	3,84			2 × 360 × 170	0,25			
Т 43.34	Т 43.34	7,68			2 × 360 × 340	0,49			
Т 43.35	Т 43.35	15,36			2 × 360 × 680	0,98			
Т 43.36	Т 43.36	12,81			2 × 480 × 340	0,65	40 × 36 × 10	6	0,005 0,030
Т 43.37	Т 43.37	25,62			2 × 480 × 680	1,30			
Т 43.38	Т 43.38	12,81			2 × 480 × 340	0,65			
Т 43.39	Т 43.39	25,62			2 × 480 × 680	1,30			
Т 43.40	Т 43.40	12,81			2 × 480 × 340	0,65			
Т 43.41	Т 43.41	25,62			2 × 480 × 680	1,30			
Т 43.42	Т 43.42	17,88			2 × 670 × 340	0,91	40 × 36 × 12	6	0,006 0,036
Т 43.43	Т 43.43	35,67			2 × 670 × 680	1,82			
Т 43.44	Т 43.44	17,89			2 × 670 × 340	0,91			
Т 43.45	Т 43.45	35,77			2 × 670 × 680	1,82			
Т 43.46	Т 43.46	17,89			2 × 670 × 340	0,91			
Т 43.47	Т 43.47	35,77			2 × 670 × 680	1,82			
Т 43.48	Т 43.48	17,89			2 × 670 × 340	0,91			
Т 43.49.00.000 СБ	Т 43.47.01.000 СБ	35,77			2 × 670 × 680	1,82			

*) См. технические требования ТЗ 00 00 000 ТТ п. 1.3.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Т 43.00. 00.000 СБ

Лист
5

Серия 4.903-10. Выпуск 5

Лист 1 из 1. Подпись и дата. Взам инст. Инв. № инв. Подпись и дата.

Т43.00.00.000СБ

Продолжение табл. 2

Спецификация																
№ поз.	5				6				7				8			
Наименование	Шайба				болт				Шайба				Шайба			
Количество	См. ниже															
Материал	Паронит ГОСТ 481-74				Сталь 35 ГОСТ 1050-60				Ст 3 кл 2 ГОСТ 380-74							
№ чертежа или стандарта	Без чертежа				ГОСТ 7798-70				ГОСТ 11374-68				ГОСТ 6958-68			
Обозначение	Размеры, мм $d_1 \times d_2 \times S$		Кол.	Масса, кг шт. Общ.	Обозначение		Кол.	Масса, кг шт. Общ.	Обозначение		Кол.	Масса, кг шт. Общ.	Обозначение		Кол.	Масса, кг шт. Общ.
Т 43.01.00000СБ	12×6×1	4	0002,0008	М6×16.56	4	0008,0024	6-010	4	0008,0032							
Т 43.02																
Т 43.03																
Т 43.04																
Т 43.05																
Т 43.06																
Т 43.07																
Т 43.08	18×8×1	4	0004,0016	М8×16.56	4	0012,0048	8-010	4	0002,0008							
Т 43.09																
Т 43.10																
Т 43.11																
Т 43.12																
Т 43.13																
Т 43.14																
Т 43.15	25×8×1	6	0009,0054	М8×16.56	6	0012,0072				8-010					0026,0036	
Т 43.16																
Т 43.17																
Т 43.18																
Т 43.19																
Т 43.20																
Т 43.21																
Т 43.22																
Т 43.23																
Т 43.24																
Т 43.25.00.000СБ																

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Т43.00.00.000СБ

Лист
6

Серия 4.903-10 Выход

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

743.00.00.000005

Серия 4.903-10, Беникс 5

Спецификация																
№ поз.	5				6				7				8			
Наименование	Шайба				Болт				Шайба				Шайба			
Количество	см. ниже															
Материал	Наронит ГОСТ 481-71				Сталь 35 ГОСТ 1050-60				Ст 3 кл 2 ГОСТ 380-71							
№ чертежа или стандарта	Без чертежа				ГОСТ 7798-70				ГОСТ 11371-68				ГОСТ 6958-68			
Обозначение	Размеры, мм $d_2 \times d_f \times S_f$		Кол.	Масса, кг шт. Общ.	Обозначение		Кол.	Масса, кг шт. Общ.	Обозначение		Кол.	Масса, кг шт. Общ.	Обозначение		Кол.	Масса, кг шт. Общ.
T 43.26 00.000 СБ	25x8x1	6	0,0009	0,0054	M8x16.56	6	0,012	0,072					8-010	6	0,006	0,036
T 43.27																
T 43.28																
T 43.29																
T 43.30																
T 43.31																
T 43.32																
T 43.33	50x16x1	6	0,008	0,018	M16x30.56	6	0,078	0,468					16-010	6	0,050	0,300
T 43.34																
T 43.35																
T 43.36																
T 43.37																
T 43.38																
T 43.39																
T 43.40																
T 43.41																
T 43.42																
T 43.43																
T 43.44																
T 43.45																
T 43.46																
T 43.47																
T 43.48																
T 43.49 00.000 СБ																

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дол



743.00.00.000 СБ

Лист	7
------	---

40052.9-01 83

Т43.00.01.000СБ

Серия 4903-10 Выпуск 5

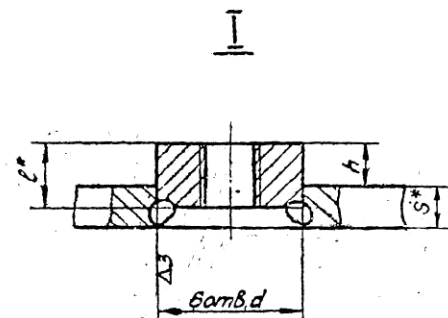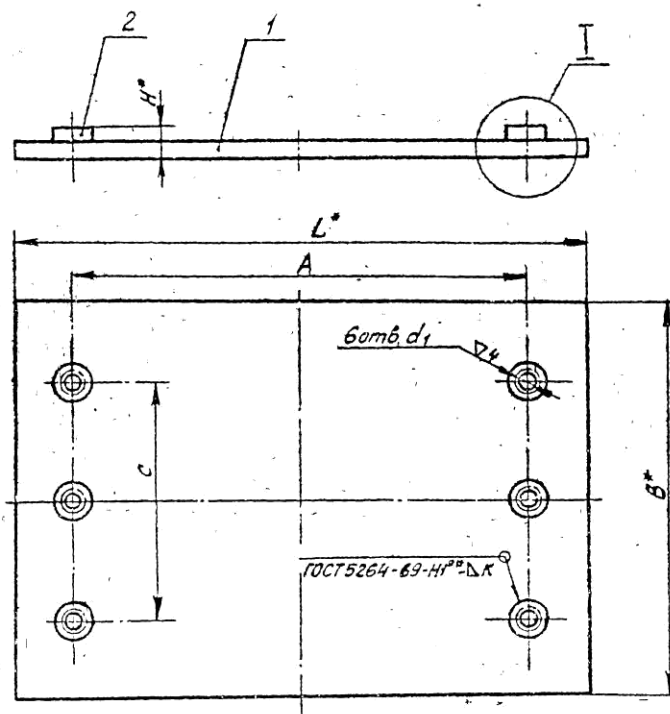

1. Сверление отверстий и нарезку резьбы d_1 в дет. 2 производить до сборки
2. Обработку отверстия d_1 и привязочные размеры "А" и "С" выполнить совместно с опорой.
3. * Размеры для справок
4. ** Варить сплошным швом

Т43.00.01.000СБ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Плита опорная.	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Гранич	2011.11			Сборочный чертеж	См. табл. 1	-	
Провер.	Величченко	2011.11				Лист 1	Листов	
Рис. гр.	Сорокин	2011.11				Нинэnergоссер		
Т. спец.	Сорокин	2011.11				Глав. энерг. монтаж		
Н. конт.	Ермаков	2011.11				Энергомонтажпроект		
Утв.	Гришкин	2011.11				Лей. Филиал		

400529-01 84

Таблица 1

Размеры в мм

Продолжение

Обозначение	Нормальный диаметр резьбы D_H	B	L	C	A	d	d ₁	H	h	L	K	Масса, кг
T4318.01.000008	325		170		145							289
T4319			340		290							575
T4320			680		620							1153
T4321	377		170		145							289
T4322		270	340	180	290			13	5	10		575
T4323			680		620							1153
T4324	426		170		145							289
T4325			340		290	165	118					575
T4326			680		620							1153
T4327	480		170		145						3	384
T4328			340		290							768
T4329			680		620							1536
T4330	530		170		145							384
T4331		360	340	280	290			15	7	12		768
T4332			680		620							1536
T4333	630		170		145							384
T4334			340		290							768
T4335			680		620							1536
T4336	720		340		290							1281
T4337			680		620							2562
T4338			340		290			19	9	14	5	1281
T4339.01.000008	820	480	400		365	116						2562

Обозначение	Кодовый диаметр трубопровода мм	B	L	C	A	d	d ₁	H	h	L	K	Масса, кг
T4340.0100005	920	480	340	400	290							1281
T4341			680		620							2562
T4342	1020		340		290			19	9	14		1788
T4343			680		620	365	116					3567
T4344	1220	670	340	600	290						5	1789
T4345			680		620							3577
T4346	1420		340		290			21	11	16		1789
T4347.0100005			680		620							3577

Пример обозначения опорной плиты для трубопровода
 $D_n = 325 \text{ мм}$, длиной $L = 170 \text{ мм}$:

ПЛИТА ОПОРНАЯ 325 Т43.18

						T43.00 01.00065	№
Усть-Луга	Иркутская обл.	Иркутск	Полтава	Полтава			2

90 000 10 000 05

Таблица 2

Спецификация					
№ поз.	1		2		
Наименование	Плита		Бабышка		
Количество	1		6		
Материал	Лист ГОСТ 5681-57 Ст 3-40 ГОСТ 14337-83		Круг ГОСТ 2590-71 Ст 3-40 ГОСТ 14337-83		
№ чертежа или стандарта	Без чертежа				
Обозначение	Размеры, мм S × B × L	Масса, кг	Размеры, мм d × L	Масса, кг шт общ	
T43.18.01.00005	8 × 270 × 170	2,79	16 × 10	0,016	0,095
T43.19	8 × 270 × 340	5,65			
T43.20	8 × 270 × 680	11,43			
T43.21	8 × 270 × 170	2,79			
T43.22	8 × 270 × 340	5,65			
T43.23	8 × 270 × 680	11,43			
T43.24	8 × 270 × 170	2,79			
T43.25	8 × 270 × 340	5,65			
T43.26	8 × 270 × 680	11,43			
T43.27	8 × 360 × 170	3,76			
T43.28	8 × 360 × 340	7,57			
T43.29	8 × 360 × 680	15,25			
T43.30	8 × 360 × 170	3,76			
T43.31	8 × 360 × 340	7,57			
T43.32	8 × 360 × 680	15,25			
T43.33.01.00005	8 × 360 × 170	3,76			

Продолжение

Спецификация					
№ поз.	1		2		
Наименование	Плита		Бабышка		
Количество	1		6		
Материал	Лист ГОСТ 5681-57 Ст 3-40 ГОСТ 14337-83		Круг ГОСТ 2590-71 Ст 3-40 ГОСТ 14337-83		
№ чертежа или стандарта	без чертежа		без чертежа		
Обозначение	Размеры, мм S × B × L	Масса, кг	Размеры, мм d × L	Масса, кг шт	Общ.
T43.34.01.00005	8 × 360 × 340	7,57	16 × 12	0,019	0,114
T43.35	8 × 360 × 680	15,25			
T43.36	10 × 480 × 340	12,14			
T43.37	10 × 480 × 680	24,95			
T43.38	10 × 480 × 340	12,14			
T43.39	10 × 480 × 680	24,95			
T43.40	10 × 480 × 340	12,14			
T43.41	10 × 480 × 680	24,95			
T43.42	10 × 670 × 340	17,12			
T43.43	10 × 670 × 680	35,00			
T43.44	10 × 670 × 340	17,12	36 × 16	0,128	0,768
T43.45	10 × 670 × 680	35,00			
T43.46	10 × 670 × 340	17,12			
T43.47.01.00005	10 × 670 × 680	35,00			

*См. технические требования ТЗ 00 00 000 ТТ п 13.

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	T43.00.01.00005	Лист
						3

400529-01 86

