



Формат	Зона	Лист	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ТС-553 00.00 -										Примечание					
					-	01	02	03	04	05	06	07	08	09						
				<u>Документация</u>																
A3			ТС-663 00.00 СБ	Сборочный чертеж																
A4			ТС-659 Д	Технические требования																
				<u>Сборочные единицы</u>																
A3	1		ТС-662.01.00	Упор усиленный	4															
			- 01	Упор усиленный		4														
			- 02	Упор усиленный			4													
			- 03	Упор усиленный				4												
			- 04	Упор усиленный					4											
			- 05	Упор усиленный						4										
Исполнения 10...15-см. на листах 3, 4																				
					ТС-663.00.00 Изм. № № докум Подп. Дата Исполн. Согласован Проверен Взам. СР.СБ. И.к. № Экз. № Фабрика М.Р.СБ. И.к. № Экз. № Фабрика М.Р.СБ.										Опора неподвижная двухупорная усиленная трубопроводов Дн 219 - 1420 мм			Лист	Лист	Листов
					Коп. вкл. в формат А4															

И.к. №	Подп.	Подп. и дата	Взам. №	№ экз. №	СР.СБ. и дата

Формат	Зона	Лист	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ТС-663.00.00 -										Примечание				
					-	01	02	03	04	05	06	07	08	09					
A3	1		ТС-662.01.00 - 06	Упор усиленный						4									
			- 07	Упор усиленный							4								
			- 08	Упор усиленный								4							
			- 09	Упор усиленный									4						
				<u>Детали</u>															
A3	2		ТС-662.01.01	Подушка	4														
			- 01	Подушка		4													
			- 02	Подушка			4												
			- 03	Подушка				4											
			- 04	Подушка					4										
			- 05	Подушка						4									
			- 06	Подушка							4								
			- 07	Подушка								4							
			- 08	Подушка									4						
			- 09	Подушка										4					
ТС-663.00.00 И.к. № Экз. № Фабрика М.Р.СБ. И.к. № Экз. № Фабрика М.Р.СБ.																	Лист	Лист	Листов
					Коп. вкл. в формат А4														

Формат Этаж Паз	Обозначение	Наименование	Кол на исполн TC-663 СР-01										Примечание	
			10	11	12	13	14	15						

Рис. 1

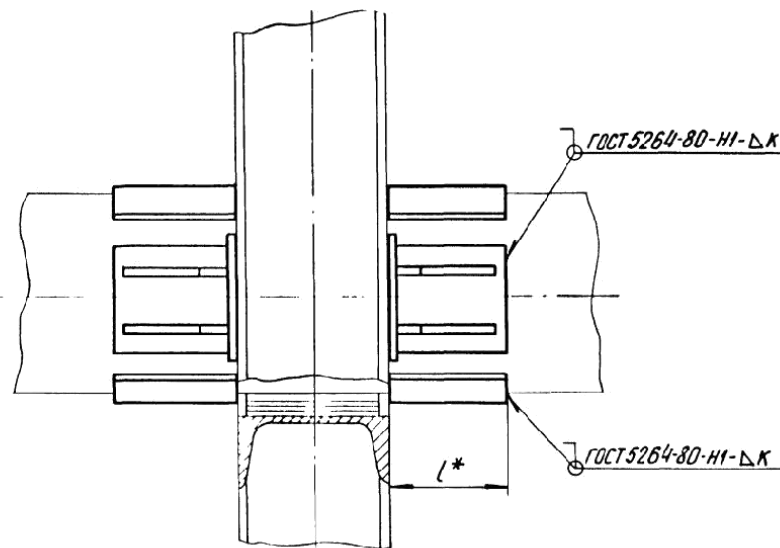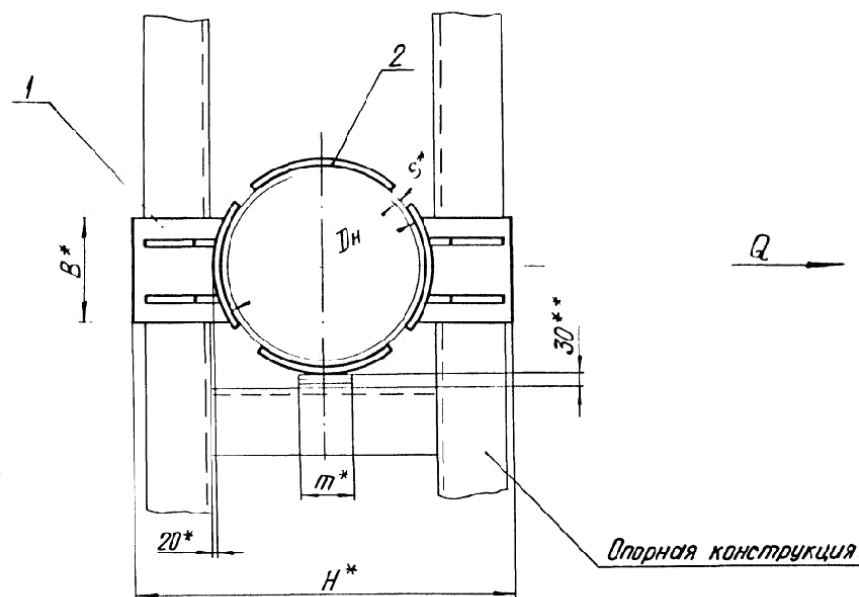

- 1.* Размеры для справок.
2. $\pm \frac{IT17}{2}$.
3. Требования к выполнению сварного шва, контроль сварного шва в соответствии с СНиП 3.05.03-85.
- 4.* Зазор между трубой и нижней несущей балкой заполнить прокладками из листовой стали толщиной от 5 до 10 мм.
5. Остальные требования по ТС-659 Д.


Таблицу исполнений см. на листе 3.

ТС-663.00.00 СБ					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора неподвижная двухпорная усиленная трубопроводов Dн 219 - 1420 мм
Разраб.	Степанова	Зав. № 1	С. 8.85	08.85	
Пров.	Величенко	Рис. № 1	08.85	08.85	
Т. контр.					
Н. контр.	Паутов	Журнал	08.85	08.85	А00Т СЗЭМП"
Утв.	Стрельников	10.85			

Коп. Иванова

Формат А3

Рис. 2

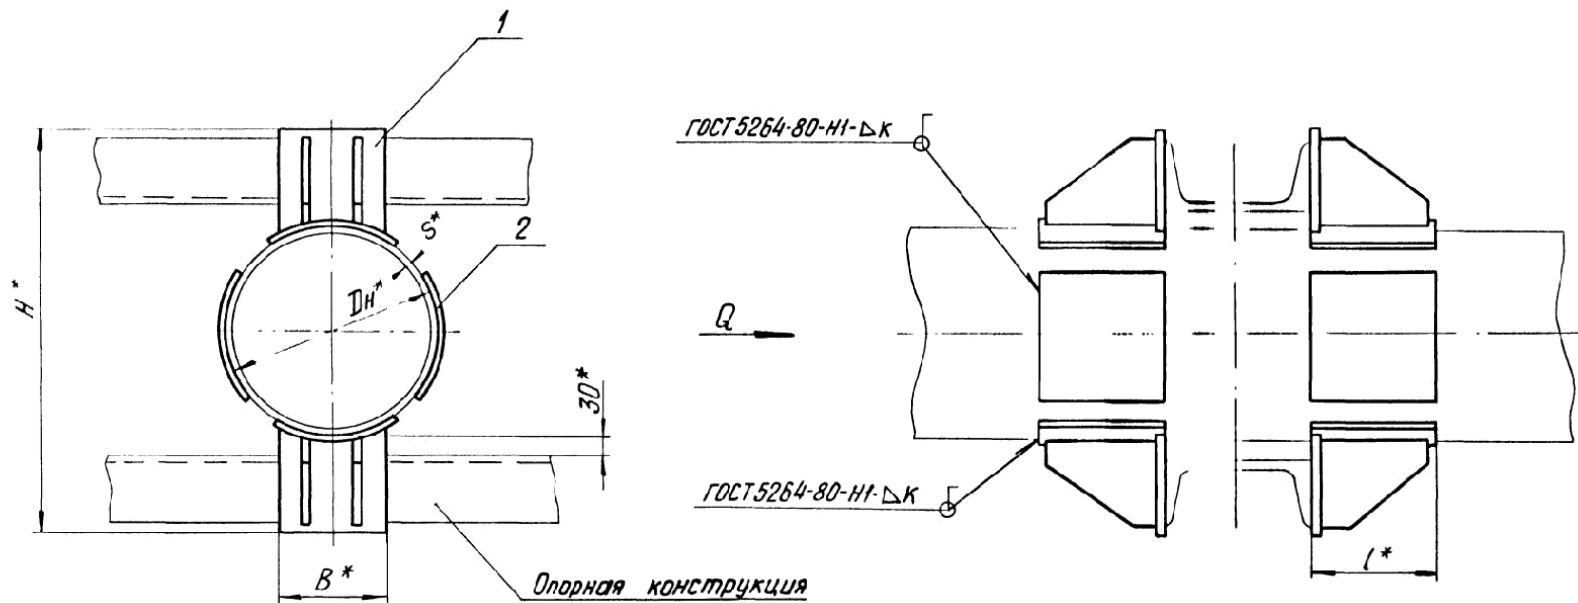

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Кол. Иванов

ТС-663.00.00 СБ

Лист
2

Формат А3

Размеры в мм

Обозначение	Осевая сила Q , кН (тс)	L_n^*	$\kappa = S^*$	B^*	l^*	H^*	m^*	Масса, кг
ТС- 663.00.00	140 (14)	219	6^{+2}	120	137	432	30	19,14
-01	120 (12)	273				492	80	18,64
-02		325			167	542		21,60
-03	200 (20)	377	$9(6)^{+2}$	140		596		28,78
-04	150 (15)	426	7^{+2}	160	200	676		46,04
-05	200 (20)	530	8^{+2}	200	230	786		59,30
-06		630		240		890	150	73,20
-07	250 (25)	720	9^{+2}	280	270	980		90,00
-08		820		300		1080		95,20
-09	400 (40)	920	10^{+2}	320	290	1184		108,00
-10		1020		360		1284		141,20
-11	550 (55)	1220	11^{+2}	400	340	1504		184,80
-12	850 (85)	1420	14^{+2}	500		1704		224,00

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Коп. Иванова

ТС- 663.00.00 СБ

Лист

3

Формат А3